



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

**ПРОСТОРНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА
ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2x400 kV РЕПУБЛИКА СРБИЈА
(БАЈИНА БАШТА) - ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ - ГРАНИЦА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

- НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА –



ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND URBAN & SPATIAL PLANNING OF SERBIA



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

Београд, април 2017. године

**ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА
ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2x400 kV РЕПУБЛИКА СРБИЈА
(БАЈИНА БАШТА) - ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ - ГРАНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

- НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА -

Носилац израде:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наручилац:
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд

Обрађивачи:
ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ

Директор

др Саша Милијић, научни саветник

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ“

Директор

Љубиша Митић, дипл. инж. грађ.

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“

в. д. Директора

Предраг Кнежевић, дипл. правник

Београд, април 2017. године

ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

РУКОВОДИЛАЦ:

др Никола Крунић, дипл. простор. план.

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ:

др Никола Крунић
дипл. просторни планер
број лиценце 100 0189 11

мр Зоран Мирјанић
дипл. просторни планер
број лиценце 201 0712 04

Ивица Димитријевић,
дипл. инж. ел.
број лиценце 203 1279 11

МП

МП

МП

СИНТЕЗНИ ТИМ:

др Никола Крунић, дипл. простор. план.
Олгица Бакић, дипл. простор. план.
мр Зоран Мирјанић, дипл. простор. план.
Ивица Димитријевић, дипл. инж. ел.

РАДНИ ТИМ:

Институт за архитектуру и урбанизам Србије:

др Никола Крунић, дипл. простор. план.
мр Зоран Мирјанић, дипл. простор. план.
Олгица Бакић, дипл. простор. план.
др Саша Милијић, дипл. простор. план.
Ма Јелена Басарић, дипл. простор. план.
Ма Александра Гајић, дипл. простор. план.
Божидар Васиљевић, дипл. географ
Радован Јовановић, дипл. инж. телеком
мр Божидар Манић, дипл. инж. арх.
др Марина Ненковић Ризнић, дипл. простор. план.
др Бошко Јосимовић, дипл. простор. план.

ЈП Завод за урбанизам Ниш:

Ивица Димитријевић, дипл. инж. ел.
Милан Милосављевић, дипл. инж. маш.
др Милица Максић, дипл. простор. план.

ЈП Завод за урбанизам Војводине:

др Тамара Зеленовић Васиљевић, дипл. биолог.
Тања Топо, дипл. инж. зашт. жив. сред. - мастер
Зорица Санадер, дипл. инж. ел.
Славица Пивнички, дипл. инж. пејз. арх.
Теодора Томин Рутар, дипл. правник

САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

	страна
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ	1
1.1 Обухват и опис граница подручја Просторног плана	2
1.1.1. Територијални обухват подручја Просторног плана	2
1.1.2. Положај и основне одлике подручја Просторног плана	2
1.1.3. Посебне намене подручја Просторног плана	2
1.1.4. Граница подручја Просторног плана са појасима заштите	4
1.1.5. Границе и обухват целина посебне намене	5
1.2 Обавезе, услови и смернице из Просторног плана Републике Србије и других развојних докумената	9
1.2.1. Закон о Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године, („Службени гласник РС“, број 88/10)	9
1.2.2. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа, („Службени гласник РС“, број 1/13)	9
1.2.3. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, („Службени гласник РС“, број 11/15)	9
1.2.4. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, („Службени гласник РС“, број 101/15)	10
2. ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА	11
2.1 Принципи изградње система	11
2.2. Општи и оперативни циљеви	11
2.3. Концепција решења система	12
2.4. Регионални значај система и функционалне везе	12
3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА	14
3.1. Опис система -линијски део и објекти интерконективног далековода	14
3.1.1. Опис коридора интерконективног далековода	14
3.2. Режији коришћења и уређења појаса и зоне заштите	15
3.3. Утицај на природу и животну средину и мере заштите	16
3.3.1. Заштита и коришћење природних ресурса	16
3.3.2. Заштита природних добара	18
3.3.3. Заштита непокретних културних добара	20
3.3.4. Стање и заштита животне средине у току изградње и експлоатације далековода	22
3.3.5. Мере заштите од удеса и у ванредним ситуацијама	24
3.4. Утицај на функционисање насеља	25
3.5. Однос према другим техничким системима и објектима	25
3.5.1. Положај далековода у односу на саобраћајну инфраструктуру	25
3.5.2. Положај далековода у односу на енергетску инфраструктуру	26
3.5.3. Положај далековода у односу на водопривредну инфраструктуру	27
3.5.4. Положај далековода у односу на водове, објекте и везе електронских комуникација	27
3.6. Употреба земљишта	29
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	42
4.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне/појасе	42
4.1.1. Површине јавне намене	42
4.2. Правила уређења и организације земљишта	42
4.3. Коридор далековода и биланс површина	73
4.4. Правила за формирање грађевинске парцеле, издвајање површина јавне намене и установљење права службености	43
4.5. Правила грађења	44

4.5.1.	Правила за техничко решење инсталације интерконективног далековода	44
4.5.2.	Правила за извођење радова	44
4.5.3.	Правила за извођачке путеве и градилишта	45
4.5.4.	Правила за формирање градилишта	46
4.6.	Правила укрштања и приближавања коридора другим инфраструктурним системима и објектима	46
4.6.1.	Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама	46
4.6.2.	Положај коридора у односу на саобраћајну инфраструктуру	46
4.6.3.	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	47
4.6.4.	Укрштање са водопривредном инфраструктуром	48
4.6.5.	Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром	48
4.6.5.	Прелазак далековода преко пољопривредног земљишта	48
4.6.7.	Укрштање са другим објектима	49
4.6.8.	Правила обезбеђења посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље, заштиту од елементарних непогода и акцидената	49
4.6.9.	Правила за међусобно усаглашавање планске документације, изградњу других објеката и уређење површина	50
5.	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	51
5.1.	Институционални оквир имплементације и учесници у имплементацији	51
5.2.	Смернице за спровођење плана	51
5.2.1.	Директно спровођење Просторног плана	51
5.2.2.	Смернице за спровођење Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима	52
5.2.3.	Спровођење Просторног плана у секторским плановима и програмима	52
5.3.	Приоритетна планска решења и пројекти	53
5.4.	Мере и инструменти за имплементацију	53

Списак Рефералних и других карата, слика и табела

Реферална карта 1. Посебна намена простора (Лист 1. и Лист 2. 1:50000)

Реферална карта 2. Насеља, инфраструктурни системи и заштита животне средине (Лист 1. и Лист 2. 1:50000)

Реферална карта 3. Спровођење просторног план (Лист 1. и Лист 2. 1:50000)

Карта 1. Детаљна разрада Просторног плана са елементима спровођења (листови 1-23, 1:2500)

Слика 1. Положај планираног интерконективног далековода

Слика 2. Граница и обухват Просторног плана са појасима заштите и простором детаљне разраде

Табела 1. Обухват подручја Просторног плана и посебне намене простора

Табела 2. Координате угаоних тачака којима се одређује место преласка државне границе:

Табела 3. Заштићена и потенцијална непокретна културна добра

Табела 4: Биланс коришћења земљишта по јединицама локалне самоуправе

Табела 5. Списак тачака укрштања коридора далековода са границама јединица локалних самоуправа, водотоцима и другим инфраструктурним системима и објектима

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Републике Црне Горе - граница Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Просторни план) приступило се на основу Одлуке о изради Просторног плана („Службени гласник Републике Србије”, број 7/2016.) и Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 108/2015.)

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора инфраструктурног коридора интерконективног ког далековода заснива се на принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), затим у Закону о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и у Закону о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа „Трансбалкански коридор - прва фаза“ („Службени гласник РС“, број 155/14).

Садржина Просторног плана дефинисана је чланом 22. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), као и чланом 12. тачка 5. и члановима 13-20. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015). Садржај текстуалног дела Просторног плана, као и садржај и број рефералних карата прилагођени су предмету посебне намене Просторног плана. Саставни део Просторног плана чини и Стратешка процена утицаја Просторног плана на животну средину.

Потреба за изградњом интерконективног далековода, који представља пројекат од националног значаја, има своје упориште у визији и дугорочним циљевима просторног развоја Републике Србије, према Закону о Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10), посебно у делу који се односи на поузданост националног електроенергетског система, побољшања енергетске ефикасности и могућности коришћења нових еколошки прихватљивих ресурса - извора енергије.

Значај изградње планираног интерконективног далековода је посебно наглашен доношењем Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа „Трансбалкански коридор - прва фаза“ („Службени гласник РС“, број 155/14). Овим Законом, у делу описа планираних инфраструктурних објеката за пренос електричне енергије у првој фази реализације пројекта „Трансбалкански коридор - прва фаза“ наведене су нове интерконекције између Републике Србије, Републике Црне Горе и Босне и Херцеговине, укључујући и подизање напонског нивоа ТС „Бајна Башта“ са 220/35 kV на 400/220/35 kV са доградњом разводног постројења 400 kV.

Просторни план представља плански основ за директно спровођење, израду техничке документације, прибављање дозвола у складу са законом, односно стварање услова за изградњу интерконективног далековода. У том смислу планска решења која третирају посебну намену у овом просторном плану дата су са елементима детаљне разраде.

Овај Просторни план јесте плански основ за усклађивање планских решења просторних планова јединица локалне самоуправе града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријеполје, на чијим територијама се успоставља коридор и гради интерконективни далековод.

Приликом израде Просторног плана коришћена је следећа документација од значаја за утврђивање планских решења и пропозиција: „План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“, („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016.), „Студија оправданости са идејним пројектом ДВ 2x400kV Бајина Башта – државна граница Црне Горе и Бајина Башта – државна граница БиХ“ (ЕЕ-291-13К01-S01, COWI/IPF и ELEM&ELGO d.o.o., фебруар 2015. године), „Студија о процени утицаја на животну средину за Бајина Башта – државна граница Црне Горе и Бајина Башта – државна граница БиХ“ (ЕЕ-293-13, COWI/IPF и ELEM&ELGO d.o.o., фебруар 2015. године), као и друга планска и студијска, документација, резултати досадашњих истраживања и важећи документи у Републици Србији.

1.1 Обухват и опис граница подручја Просторног плана

1.1.1. Територијални обухват подручја Просторног плана

Територијални обухват Просторног плана одређен је границом подручја посебне намене која обухвата простор који је у непосредној физичкој и функционалној вези са интерконективним далеководом. Подручје посебне намене одређено овим планом у сагласности је са описом оквирне границе Просторног плана и начином утврђивања коначне границе Просторног плана садржаном у Одлуци о изради Просторног плана.

У обухвату Просторног плана су делови територија следећих локалних самоуправа (Табела 1. и Графички прилог 1.):

- 1) на територији града Ужица - делови катастарских општина Кремна и Мокра Гора;
- 2) на територији општине Бајина Башта - делови катастарских општина Зауглине, Рача и Мала Река;
- 3) на територији општине Чајетина - делови катастарске општине Јабланица;
- 4) на територији општине Прибој - делови катастарских општина Рача, Бања, Калафати и Мажићи; и
- 5) на територији општине Пријепоље - делови катастарских општина Ђурашићи, Горње Бабине, Доње Бабине, Сељане, Пријепоље, Душманићи, Цурово и Избичањ.

Граница Просторног плана обухвата коридор планираног интерконективног далековода 2x400 kV укупне ширине до 100m (по 50m од осе коридора далековода) и дужине од око 84 km, од ТС „Бајина Башта“ (односно од планираног разводног постројења РП400kV) до границе са Црном Гором и до границе са Босном и Херцеговином.

Подручје Просторног плана у целости јесте подручје посебне намене. Укупна површина Просторног плана и простора детаљне разраде је око 837,34 ha.

Табела 1. Обухват подручја Просторног плана и посебне намене простора

Јединица локалне самоуправе	Површина, ha	%	Дужина деоница, km
Бајина Башта	89,13	10,64	8,64
Ужице	245,54	29,33	24,73
Чајетина	100,16	11,96	10,01
Прибој	176,33	21,06	17,63
Пријепоље	226,18	27,01	22,62
Укупно	837,34	100	83,63


1.1.2. Положај и основне одлике подручја Просторног плана

Подручје Просторног плана налази се у западном делу Републике Србије на територији Златиборског управног округа, у брдско-планинском рејону којег карактерише дисециран рељеф широких и дубоких удолина. У структури коришћења земљишта доминирају шуме, шумско земљиште и други вегетацијом обрасли терени са око 595,50 ha (71%), затим пољопривредно земљиште са око 226,94 ha (27%), док најмању површину заузимају неплодно и остало земљиште (антропогени терени у функцији насеља и инфраструктуре, као и водене површине) са око 14,9 ha (2%) (према CORINE подацима о коришћењу земљишта из 2012. године).

1.1.3. Посебне намене подручја Просторног плана

Подручје Просторног плана у целини представља простор посебне намене који се формира у сврху обезбеђивања услова за изградњу, експлоатацију и заштиту интерконективног далековода.

Поред ове посебне намене, подручје Просторног плана, односно коридор интерконективног далековода простире се кроз делове територије које су у функцији других посебних намена простора и то: а) заштите природних вредности и непокретних културних добара у оквиру Националног парка „Тара“ и Парка природе „Мокра гора“, б) инфраструктурних коридора друмског и железничког саобраћаја, в) туристичких подручја Таре, Мокре Горе и Златибора, г) производње електричне енергије (ХЕ „Потпећ“), и д) простора дуж државне границе Републике Србији ка Босни и Херцеговини и ка Републици Црној Гори.

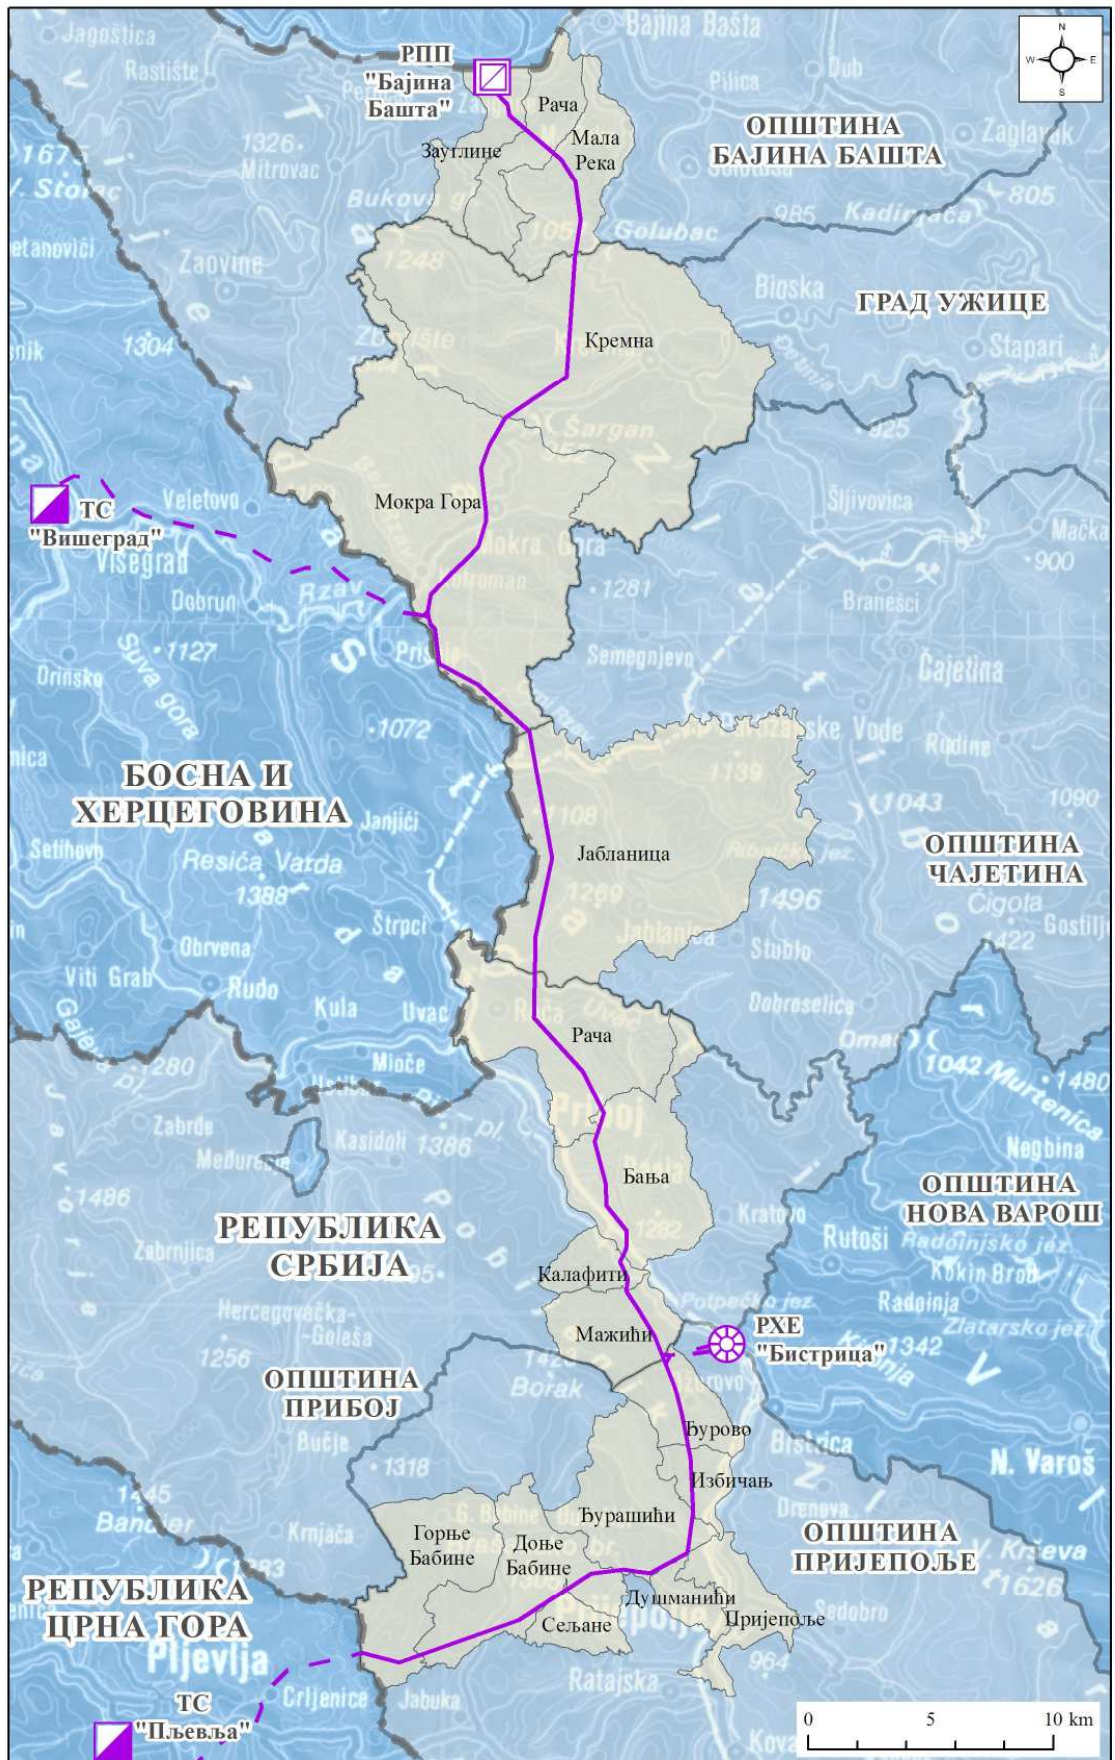

Слика 1. Положај планираног интерконективног далековода

1.1.4. Граница подручја Просторног плана са појасима заштите

Граница Просторног плана, односно подручја посебне намене са елементима детаљне разраде, одређена је на основу функцијских и техничких захтева изградње и експлоатације, као и обезбеђења заштите непосредног окружења од могућег утицаја интерконективног далековода.

Граница и обухват утврђени су рефералним картама Просторног плана и описно. У случају неслагања графичког прилога са текстом у делу описа граница и обухвата Просторног плана, меродавна је ситуација у приказима рефералних карата.

Граница Просторног плана одређена је следећим координатама¹ преломних тачака (редни број тачке, X координата, Y координата) и приказана је бројевима на рефералним картама Просторног плана (тачке од 1 до 139): 1. 7380361, 4868754; 2. 7380350, 4868585; 3. 7380289, 4868589; 4. 7380281, 4868518; 5. 7380250, 4868343; 6. 7380266, 4868213; 7. 7380334, 4868123; 8. 7380888, 4867508; 9. 7380977, 4867077; 10. 7383089, 4865278; 11. 7383661, 4864345; 12. 7383888, 4862779; 13. 7383652, 4861233; 14. 7383308, 4856348; 15. 7380799, 4854654; 16. 7380152, 4853532; 17. 7379814, 4852648; 18. 7379999, 4850933; 19. 7380020, 4850519; 20. 7379714, 4849432; 21. 7379279, 4848965; 22. 7378607, 4848336; 23. 7377758, 4847412; 24. 7377640, 4846739; 25. 7377679, 4846572; 26. 7377744, 4846281; 27. 7377937, 4846095; 28. 7378104, 4844681; 29. 7379677, 4843852; 30. 7381780, 4841954; 31. 7382709, 4836742; 32. 7382043, 4833545; 33. 7381967, 4830216; 34. 7383954, 4828038; 35. 7384827, 4826327; 36. 7384459, 4825154; 37. 7384906, 4823483; 38. 7384930, 4822537; 39. 7385759, 4821511; 40. 7385749, 4820766; 41. 7385502, 4820245; 42. 7385810, 4819577; 43. 7385748, 4819079; 44. 7386263, 4818286; 45. 7386910, 4817232; 46. 7387735, 4815166; 47. 7388013, 4814074; 48. 7388359, 4812254; 49. 7388477, 4810059; 50. 7388238, 4808364; 51. 7386668, 4807507; 52. 7386123, 4807576; 53. 7385586, 4807663; 54. 7384277, 4807497; 55. 7381334, 4805570; 56. 7376424, 4803828; 57. 7374961, 4804223; 58. 7374872, 4804203; 59. 7374873, 4804216; 60. 7374879, 4804235; 61. 7374886, 4804258; 62. 7374881, 4804307; 63. 7374963, 4804326; 64. 7374975, 4804323; 65. 7376420, 4803932; 66. 7381290, 4805660; 67. 7384242, 4807593; 68. 7385588, 4807764; 69. 7386137, 4807674; 70. 7386648, 4807610; 71. 7388146, 4808428; 72. 7388377, 4810063; 73. 7388259, 4812242; 74. 7387916, 4814052; 75. 7387640, 4815135; 76. 7386821, 4817187; 77. 7386178, 4818232; 78. 7385644, 4819055; 79. 7385707, 4819561; 80. 7385392, 4820245; 81. 7385649, 4820790; 82. 7385659, 4821477; 83. 7384830, 4822501; 84. 7384806, 4823469; 85. 7384355, 4825156; 86. 7384719, 4826318; 87. 7383871, 4827981; 88. 7381867, 4830178; 89. 7381943, 4833557; 90. 7382608, 4836744; 91. 7381688, 4841903; 92. 7379620, 4843769; 93. 7378010, 4844617; 94. 7377841, 4846047; 95. 7377653, 4846228; 96. 7377594, 4846494; 97. 7377429, 4846548; 98. 7377012, 4846614; 99. 7377009, 4846616; 100. 7377008, 4846617; 101. 7377007, 4846618; 102. 7377005, 4846630; 103. 7377005, 4846631; 104. 7377005, 4846632; 105. 7377007, 4846639; 106. 7377007, 4846640; 107. 7377008, 4846643; 108. 7377008, 4846645; 109. 7377008, 4846646; 110. 7377009, 4846648; 111. 7377012, 4846660; 112. 7377012, 4846663; 113. 7377018, 4846686; 114. 7377023, 4846712; 115. 7377424, 4846650; 116. 7377543, 4846763; 117. 7377665, 4847458; 118. 7378536, 4848407; 119. 7379209, 4849035; 120. 7379624, 4849482; 121. 7379919, 4850530; 122. 7379899, 4850925; 123. 7379712, 4852662; 124. 7380062, 4853576; 125. 7380723, 4854724; 126. 7383212, 4856404; 127. 7383553, 4861244; 128. 7383787, 4862779; 129. 7383565, 4864311; 130. 7383013, 4865212; 131. 7380885, 4867023; 132. 7380796, 4867462; 133. 7380256, 4868059; 134. 7380170, 4868174; 135. 7380149, 4868346; 136. 7380192, 4868596; 137. 7380200, 4868719; 138. 7380153, 4868722; 139. 7380155, 4868767.


У обухвату Просторног плана, односно у коридору планираног интерконективног далековода успостављају се следеће зоне/појаси:

1. **Заштитна зона**, коју чини простор у којем се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу, превентивног, техничког обезбеђења инсталације интерконективног далековода и заштите окружења од могућег утицаја далековода. Ширина заштитне зоне износи 100,0m (по 50,0m од подужне осе коридора далековода). У оквиру заштитне зоне, након изградње далековода, успоставља се заштитни појас са обе стране вода, у ширини од по 30,0m од крајњег фазног проводника (у складу са чл. 218. Закона о енергетици, „Службени гласник РС“, број 145/14). Спољна граница заштитне зоне представља уједно и границу планског обухвата подручја посебне намене са елементима детаљне разраде.
2. **Извођачки појас**, који се налази у оквиру заштитне зоне, и чини га простор непосредно дуж подужне осе коридора далековода у којем се утврђују посебна правила коришћења и правила

¹ Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

уређења за потребе изградње, одржавања и надзора далековода. Ширина извођачког појаса далековода износи до 40,0 m (по 20,0 m од подужне осе коридора далековода).

КОРИДОР ИНТЕРКОНЕКТИВНОГ ДАЛЕКОВОДА = ПОЈАС ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ

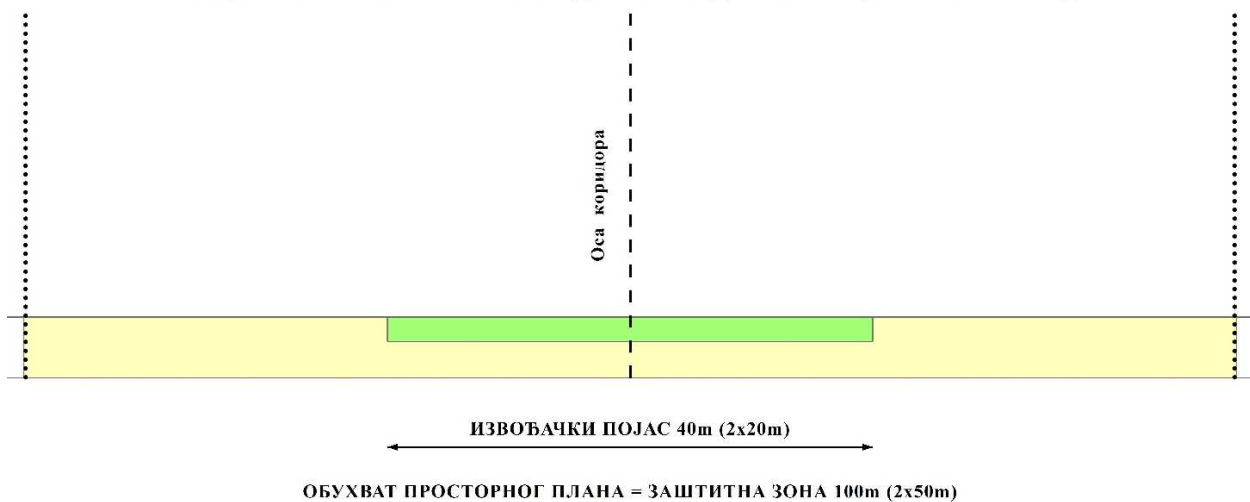

Слика 2. Граница и обухват Просторног плана са појасима заштите и простором детаљне разраде

1.1.5. Границе и обухват целина посебне намене

У обухвату Просторног плана, утврђују се две просторне целине посебне намене и то:

1. Подручје планираног разводног постројења (РП) „Бајина Башта“ како је утврђено Планом детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“, („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016.), површине од око 2,89ha.
2. Коридор интерконективног далековода, као остали простор, ван РП „Бајина Башта“ који представља појас детаљне разраде овог просторног плана, и у којем се успостављају „заштитна зона“ и „извођачки појас“ (дати у тачки „1.1.4. Граница подручја Просторног плана са појасима заштите“) површине од око 834,45 ha.

1.1.5.1. Граница и обухват појаса детаљне разраде

Граница детаљне разраде Просторног плана одређена је следећим координатама преломних тачака (редни број тачке, X координата, Y координата) и приказана је бројевима на рефералним картама Просторног плана и листовима Карте детаљне разраде (тачке од 3-136): 3. 7380289, 4868589; 4. 7380281, 4868518; 5. 7380250, 4868343; 6. 7380266, 4868213; 7. 7380334, 4868123; 8. 7380888, 4867508; 9. 7380977, 4867077; 10. 7383089, 4865278; 11. 7383661, 4864345; 12. 7383888, 4862779; 13. 7383652, 4861233; 14. 7383308, 4856348; 15. 7380799, 4854654; 16. 7380152, 4853532; 17. 7379814, 4852648; 18. 7379999, 4850933; 19. 7380020, 4850519; 20. 7379714, 4849432; 21. 7379279, 4848965; 22. 7378607, 4848336; 23. 7377758, 4847412; 24. 7377640, 4846739; 25. 7377679, 4846572; 26. 7377744, 4846281; 27. 7377937, 4846095; 28. 7378104, 4844681; 29. 7379677, 4843852; 30. 7381780, 4841954; 31. 7382709, 4836742; 32. 7382043, 4833545; 33. 7381967, 4830216; 34. 7383954, 4828038; 35. 7384827, 4826327; 36. 7384459, 4825154; 37. 7384906, 4823483; 38. 7384930, 4822537; 39. 7385759, 4821511; 40. 7385749, 4820766; 41. 7385502, 4820245; 42. 7385810, 4819577; 43. 7385748, 4819079; 44. 7386263, 4818286; 45. 7386910, 4817232; 46. 7387735, 4815166; 47. 7388013, 4814074; 48. 7388359, 4812254; 49. 7388477, 4810059; 50. 7388238, 4808364; 51. 7386668, 4807507; 52. 7386123, 4807576; 53. 7385586, 4807663; 54. 7384277, 4807497; 55. 7381334, 4805570; 56. 7376424, 4803828; 57. 7374961, 4804223; 58. 7374872, 4804203; 59. 7374873, 4804216; 60. 7374879, 4804235; 61. 7374886, 4804258; 62. 7374881, 4804307; 63. 7374963, 4804326; 64. 7374975, 4804323; 65. 7376420, 4803932; 66. 7381290, 4805660; 67. 7384242, 4807593; 68. 7385588, 4807764; 69. 7386137, 4807674; 70. 7386648, 4807610; 71. 7388146, 4808428; 72. 7388377, 4810063; 73. 7388259, 4812242; 74. 7387916, 4814052; 75. 7387640, 4815135; 76. 7386821, 4817187; 77. 7386178, 4818232; 78. 7385644, 4819055; 79. 7385707, 4819561; 80. 7385392, 4820245; 81. 7385649, 4820790; 82. 7385659, 4821477; 83. 7384830, 4822501; 84. 7384806, 4823469; 85. 7384355, 4825156; 86. 7384719, 4826318; 87. 7383871, 4827981; 88. 7381867, 4830178; 89. 7381943,

4833557; 90. 7382608, 4836744; 91. 7381688, 4841903; 92. 7379620, 4843769; 93. 7378010, 4844617; 94. 7377841, 4846047; 95. 7377653, 4846228; 96. 7377594, 4846494; 97. 7377429, 4846548; 98. 7377012, 4846614; 99. 7377009, 4846616; 100. 7377008, 4846617; 101. 7377007, 4846618; 102. 7377005, 4846630; 103. 7377005, 4846631; 104. 7377005, 4846632; 105. 7377007, 4846639; 106. 7377007, 4846640; 107. 7377008, 4846643; 108. 7377008, 4846645; 109. 7377008, 4846646; 110. 7377009, 4846648; 111. 7377012, 4846660; 112. 7377012, 4846663; 113. 7377018, 4846686; 114. 7377023, 4846712; 115. 7377424, 4846650; 116. 7377543, 4846763; 117. 7377665, 4847458; 118. 7378536, 4848407; 119. 7379209, 4849035; 120. 7379624, 4849482; 121. 7379919, 4850530; 122. 7379899, 4850925; 123. 7379712, 4852662; 124. 7380062, 4853576; 125. 7380723, 4854724; 126. 7383212, 4856404; 127. 7383553, 4861244; 128. 7383787, 4862779; 129. 7383565, 4864311; 130. 7383013, 4865212; 131. 7380885, 4867023; 132. 7380796, 4867462; 133. 7380256, 4868059; 134. 7380170, 4868174; 135. 7380149, 4868346; 136. 7380192, 4868596.

Границом детаљне разраде Просторног плана обухваћене су у целости и делом следеће катастарске парцеле, приказане према јединицама локалне самоуправе и катастарским општинама:

Општина Бајина Башта

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Зауглине	68, 69, 70, 67/2, 67/3, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 83, 303/2, 303/4, 309/2, 309/4, 310, 321, 322, 323, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 406, 421, 422/1, 424, 425, 426, 457, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 475/1, 476, 477, 699/3, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712, 713, 714, 715, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 855/3, 856, 857, 858, 860, 861/1, 861/2, 862, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1, 1076/1, 1076/2, 1077/1, 1077/2, 1078, 1079, 1209, 1212, 1214, 1216, 1218.
КО Рача	1094, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1361, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/18, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1423/8, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1426/9, 1426/10, 1426/11, 1426/12, 1426/13, 1426/14, 1426/16, 1426/17, 1426/18, 1426/21, 1426/22, 1426/23, 1426/24, 1426/25, 1426/26, 1432, 1433, 1434, 1622/6, 1623, 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1624, 1986, 1988, 1990, 1991/2, 1993.
КО Мала Река	413, 414, 415, 418, 1521/2, 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4, 1519/5, 1521/1, 1522, 1523/1, 1523/2, 1529/1, 1529/2, 1530/2, 1531, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1537/5, 1537/6, 1537/7, 1537/8, 1541/2, 1541/3, 1542, 1543/1, 1691/2, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1692/6, 1692/7, 1692/8, 1692/9, 1692/10, 1692/11, 1692/12, 1692/13, 1692/14, 1692/15, 1692/16, 1694, 1695/1, 1695/2, 1696/1, 1696/3, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1706, 1708/1, 1708/2, 1745/2, 1745/3, 1745/5, 1745/6, 1746/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1748, 1749, 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, 1750/5, 1750/6, 1750/7, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1751/4, 1751/6, 1751/13, 1754/1, 1754/2, 1754/3, 1754/4, 1754/5, 1754/6, 1754/7, 1754/8, 1754/9, 1754/10, 1754/11, 1755, 1760/1, 1760/2, 1760/14, 1760/15, 1760/24, 1762, 1773/1, 1773/2, 1773/4, 1994, 1996/2, 2028/3, 2030/1, 2038.

Град Ужице

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Кремна	455/1, 455/2, 456, 463, 464/2, 471, 472, 473, 474, 482/1, 482/2, 482/4, 482/5, 642, 652, 653, 1621, 1623, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 1627, 1628/1, 1629, 1630/2, 1630/3, 1633, 1634, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3726, 3727, 3732, 3930, 3931, 3932, 3933, 3935, 3936, 3942, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3965, 3966/2, 4033, 4034, 4036, 4039, 4598, 4657, 4664/1, 4664/2, 4665, 4677/1, 4683, 4684, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699/1, 4699/2, 9725/1, 9726, 9729, 9739, 9805, 9810, 9813, 9814, 9817, 9819, 9856/3, 11433/6, 11432, 11433/3, 11433/4, 11434/1, 11434/2.
КО Мокра Гора	2000, 2001, 2002, 2008, 2016, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2262/1, 2262/2, 3792, 3794, 3795, 3796, 3818, 3819, 3824, 3825, 3826, 4035, 4037/1, 4038, 4206/1, 4206/2, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4216/1, 4216/2, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4226, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4270/1, 4282, 4285, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4295, 4296, 4298, 4299, 4300, 4301,

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Кремена	455/1, 455/2, 456, 463, 464/2, 471, 472, 473, 474, 482/1, 482/2, 482/4, 482/5, 642, 652, 653, 1621, 1623, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 1627, 1628/1, 1629, 1630/2, 1630/3, 1633, 1634, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3726, 3727, 3732, 3930, 3931, 3932, 3933, 3935, 3936, 3942, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3965, 3966/2, 4033, 4034, 4036, 4039, 4598, 4657, 4664/1, 4664/2, 4665, 4677/1, 4683, 4684, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699/1, 4699/2, 9725/1, 9726, 9729, 9739, 9805, 9810, 9813, 9814, 9817, 9819, 9856/3, 11433/6, 11432, 11433/3, 11433/4, 11434/1, 11434/2.
	4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4352, 4353, 4354, 4367, 4369, 4371, 4372, 4377, 4378, 4382, 4401/1, 4553, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4616, 4617, 4628, 4632, 4633, 4646, 4647, 4651, 4652, 4653, 4654/1, 4654/2, 4664, 4665, 4682, 4683, 4684, 4686, 4687/1, 4687/2, 4688, 4689/1, 4689/2, 4690, 4691, 4692, 4694, 4932/1, 4932/2, 4932/3, 4932/4, 4933/1, 4943, 4946, 4947, 4948/1, 4948/2, 4949/1, 4949/2, 4950, 4951, 4962, 5154, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166/1, 5166/2, 5167/1, 5167/2, 5167/3, 5167/4, 5168/1, 5168/2, 5170/1, 5170/2, 5170/3, 5170/4, 5171, 5172, 5173, 5176/1, 5176/2, 5177/1, 5177/2, 5178, 5179, 5185, 5186, 5187, 5191, 5192, 5198, 5200, 5204, 5658, 5659, 5665, 5673, 5682/1, 5682/2, 5683, 5684, 5685, 5686, 5688, 5689, 5693/1, 5695/1, 5695/2, 5696, 5697, 5698/1, 5698/2, 5699, 5700/1, 5700/2, 5701/1, 5701/2, 5702/1, 5702/2, 5703/1, 5703/2, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5710, 5716, 5717, 5727, 5728, 5729, 5730, 5732, 5733, 5734, 5735, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5770/2, 5771, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 7531, 7534, 7535, 7556, 7557/1, 7557/2, 7560, 7561/3, 7787, 7788, 7789/2, 7790, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7800, 7801, 7802, 7861, 7862, 7863, 7864, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887/1, 7887/2, 7889, 7891, 7892, 7893, 7894, 7909, 7910, 7911, 7912, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7930, 7931, 7932, 8251, 8253/2, 8254/2, 8255, 8256/1, 8257, 8258/2, 8259, 8260, 8510/1, 8511, 8531/1, 8531/2, 8532, 8533/1, 8533/2, 8534, 8535, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8547, 8548, 8549, 8550, 8553/1, 8553/4, 8577, 8578, 8579/2, 8581, 8589, 8599/1, 8599/2, 8599/3, 8601, 8608/1, 8608/2, 8608/3, 8612, 8613, 8614, 8615/3, 8615/4, 8779, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790/1, 8791, 8792/1, 8796, 8797, 8800/1, 8800/2, 8800/3, 8818/1, 8818/2, 8819, 8935, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943/2, 8954, 8955, 8956/1, 8956/2, 8956/3, 8957, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965/1, 8965/2, 8966/1, 8970, 8971, 8972, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8981, 8982, 8983, 8984, 8987, 9130, 9290, 9291, 9292, 9294, 9295/1, 9295/2, 9295/3, 9297/2, 9298, 9299, 9303, 9320/1, 9320/2, 9323, 9446/2, 9455/1, 9455/2, 9459, 9476, 9479, 9480, 9481, 9483/1, 9485, 9494/1, 9495, 9500/2, 9502/2, 9528/1, 9539.

Општина Чајетина

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Јабланица	1/1, 494/1, 511, 512, 515/1, 515/2, 516, 519, 520, 547/1, 547/3, 548, 561, 562, 565, 613, 654/1, 655, 657, 658, 659, 660, 668, 669, 670, 673, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 1974/1, 1975/1, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2088, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2128/3, 2129/1/ 2129/2, 2129/3, 2137, 4263, 4267, 4268, 4269, 4280, 4314, 4315, 4318, 4419, 4422, 4474, 4490, 4894, 4895, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4924/1, 4940/1, 4946, 4963.

Општина Прибој

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Рача	310, 311, 313, 316/1, 320, 321/1, 321/2, 329, 346, 347, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 385/2, 387, 389, 390, 391, 1260, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1323, 1324, 1453, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466/1, 1466/3, 1467, 1532, 1538, 1539/1, 1543, 1545/1, 1546, 1547, 1548, 1557, 1558, 1560/1, 1560/2, 1561, 1625/1, 1625/3, 1631/1, 1631/2, 1632, 2297, 2298, 2299, 2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328, 2330, 2331, 2338, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2365/1, 2365/2, 2366, 2367, 2369, 2370, 2372, 2373, 2431, 2434, 2435, 2436, 2437, 2496, 2508, 2509, 2510/1, 2514, 2515, 2517, 2521, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2544, 2545, 2546, 2547, 2558, 2564, 2565, 2566, 2567, 2571, 2776, 2872, 2873, 2874, 2875, 3007, 3008/1, 3009/1, 3009/2, 3011/3, 3446/1, 3453, 3455, 3456, 3458, 3462, 3464, 3469.

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Бања	89, 90, 91, 617, 618, 619, 620, 621, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 666, 715, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 736, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 761/1, 761/2, 761/3, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 764/3, 825, 836, 837, 838, 839, 841/1, 841/2, 844, 845, 846, 847, 721, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048/2, 1138, 1139, 1140, 1141/1, 1141/2, 1141/4, 1141/5, 1142, 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1390, 1391/1, 1392, 1415/1, 1415/2, 1415/4, 1416, 1417, 1418/1, 1418/3, 1419/1, 3115/1, 3116, 3117/1, 3117/9, 3118/1, 3118/2, 3128, 3131/1, 3131/2, 3132/1, 3132/10, 3132/11, 3133, 3219/1, 3229, 3238, 3242, 3281, 3282, 3283, 3284/1, 3285, 3286, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3306, 3308, 3309, 3310/1, 3314, 3315, 3315/5, 3315/6, 3316/1, 3316/2, 3316/3, 3316/4, 3317, 3318, 3319/1, 3319/2, 3320/1, 3321/1, 3727, 3728, 3735/2, 3736/1, 3737, 3738, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3915/3, 3919/1, 3920, 3921, 3922, 3923, 3927/2, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3940, 3943/1, 3943/3, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4020/1, 4033/1, 4042, 4062, 4064, 4065, 4066/1, 4068, 4069/1, 4069/2, 4069/3, 4070/1, 4071, 4075, 4076, 4130, 4132, 4133, 4135, 4136, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4152, 4153, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4578, 4595/5, 4596, 4597, 4600, 4601, 4602, 4608/1, 4609/1, 4609/2, 4610/1, 4610/2, 4610/3, 4611/1, 4611/2, 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4632, 5859, 5860, 5861, 5923, 5927/1, 5931/1, 5933, 5935, 5944/1, 5944/3, 5945, 5948/1, 5958/1, 5960.
КО Калафати	255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 275/1, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 280, 282, 283/3, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 316, 317, 325/2, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367/1, 368/1, 372, 1134/1, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1139/1, 1140, 1141/1, 1142/1, 1143/1, 1144/1, 1145, 1157, 1164/1, 1166, 1173.
КО Мажићи	132/1, 132/3, 133, 134/1, 135, 136, 137, 138/1, 149, 150, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 320/2, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 344, 499/1, 500, 510/1, 510/12, 510/2, 1521, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1656, 1660, 1661, 1671, 1672, 1673/1, 1677, 1678, 1680/1, 1681/1, 1681/2, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1685/4, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1693/1, 1693/2, 1796, 1797/1, 1798, 1800, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1812, 1813, 1814, 1815, 1819/1, 1821, 1822, 1898, 1904.

Општина Пријепоље

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Цурово	1, 2, 3, 14, 107, 109, 112/2, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 140, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 453, 456/1, 463, 465, 469, 470, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 512, 513, 541, 765, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 787, 814, 865, 866, 867, 868, 869, 1122, 1123, 1124, 1127, 1115, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161/1, 1162, 1163, 1164, 1167, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1173, 1175, 1176, 1177, 1183, 1184, 1220, 1221, 1235, 1236, 1237, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1508.
КО Избичањ	9, 11, 17, 31, 174, 176, 177, 180/1, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 254, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 276/1, 276/2, 277, 299, 300, 301, 302, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 411/1, 411/2, 419.
КО Ђурашићи	1213, 1222, 1225, 1228, 1229, 1270, 1275, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1683, 1684, 1712, 1717, 1719/1, 1720, 1721, 1722, 1723/1, 1723/2, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726/1, 1728, 1729/1, 1733, 1734, 1735, 1736, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1743/5, 1746, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749/1, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1761, 1771, 1789/1, 1790, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1811, 1812, 1836, 1837, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847, 2352/1, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2365, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2383/1, 2384, 2385/1, 2385/2, 2386, 2387, 2397, 2400/1, 2401, 2407, 2409, 2410, 2411.
КО Пријепоље	405/1.
КО Душманићи	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
КО Доње Бабине	601, 603, 612, 613, 635, 641, 987, 988, 989, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1032, 1033, 1034, 1102, 1105, 1106, 1107, 1111, 1113, 1117, 1118, 1119, 1121, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1268, 1269, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1287, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2151, 2152, 2153, 2166/1, 2209, 2210, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2647, 2659, 2660, 2661, 2670, 2672, 2684, 2686/1, 2686/2, 2687/2, 2688, 2689/1, 2689/2, 2691, 2692, 2693, 2699, 2700, 2755, 2756, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781/1, 2781/2, 2782, 2832, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2880, 2885, 2926, 2931, 2932, 2935, 2936, 2937, 2941, 2942, 2943, 2946, 2947, 2948, 2982, 2983, 2984, 2993, 2996, 2997, 2999, 3000, 3006, 3010, 3011, 3012, 3013, 3022, 3023, 3024, 3029, 3030, 3062, 3063.
КО Сељане	7, 8, 9, 10, 11, 17/1, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49.
КО Горње Бабине	1697, 1701, 1702, 1713, 1727, 1728, 1729, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1748, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1750, 1752/1, 1752/5, 1752/6, 1752/7, 1788, 1793, 1794, 1795, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2026/1, 2026/2, 2027/1, 2027/2, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2030/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055/7, 2055/8, 2055/9, 2055/10, 2055/11, 2055/12, 2056/2, 2056/6, 2056/7, 2057/1, 2057/2.

1.2. Обавезе, услови и смернице из Просторног плана Републике Србије и других развојних докумената

1.2.1. Закон о Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године, („Службени гласник РС“, број 88/10)

Законом о Просторном плану Републике Србије, основни циљ развоја енергетске инфраструктуре представља активно учешће Републике Србије у планирању и изградњи стратешке - регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије, као и поуздано и сигурно снабдевање домаћих потрошача. Изградња нових електроенергетских водова и трансформаторских станица и нових интерконективних веза са суседним државама један је од оперативних циљева развоја енергетике. Усклађено са плановима субјеката развоја енергетске инфраструктуре, предвиђено је да се постојећа трансформаторска станица ТС 220/35 kV „Бајина Башта“ подигне на напонски ниво 400/220/35 kV уз једновремену изградњу разводног постројења РП 400 kV уз постојећи комплекс трансформаторске станице „Бајина Башта“, као и изградња далековода 400 kV од Бајине Баште ка Црној Гори (Пљевља) и ка Босни и Херцеговини (Вишеград).

1.2.2. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа, („Службени гласник РС“, број 1/13)

Уредбом о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа, планиран је развој енергетске инфраструктуре засниван на: успостављању ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених енергетских ресурса применом савремених технолошких решења и модернизацијом постојећег система преноса; изградњи нових објеката и водова; дистрибуцији енергије према међународним стандардима; стварању услова за континуирано, поуздано и рационално напајање електричном енергијом подручја Просторног плана, као и интензивирањем коришћења обновљивих извора енергије.

1.2.3. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, („Службени гласник РС“, број 11/15)

Уредбом о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, планиран је развој електроенергетске мреже и објеката изградњом двоструког далековода 400 kV Обреновац - Бајина Башта (и даље ка Црној Гори и Босни и Херцеговини).

Изградњом двоструког далековода 400 kV „Обреновац“ - „Бајина Башта“ биће замењен постојећи далековод 220 kV број 213/1 ТС „Обреновац“ - ТС „Бајина Башта“.

1.2.4. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, („Службени гласник РС“, број 101/15)

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, утврђено је да стратешку и развојну важност на националном, регионалном и паневропском нивоу има и јачање интерних преносних капацитета Републике Србије, као и капацитета регионалног коридора преко преносне мреже 400 kV напонског нивоа, у правцу североисток-југозапад, која ће се реализовати и изградњом нове 400 kV интерконекције између Републике Србије, Републике Црне Горе и Босне и Херцеговине.

2. ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

2.1. Принципи изградње система

Пропозиције Просторног плана и правила уређења и правила грађења интерконективног далековода засниваће се на поштовању следећих принципа:

- европских и домаћих стандарда и добре праксе, у свим фазама изградње, експлоатације и одржавања интерконективног далековода; еколошке поузданости, којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, пределе, природне и непокретне културне вредности у коридору интерконективног далековода и непосредном окружењу;
- примени опреме и инсталација високе техничке поузданости и њиховој квалитетној уградњи, која омогућава дугорочно функционисање и испуњење основних циљева реализације; безбедности, којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност људи и материјалних добара од евентуалних хаварија;
- економске исплативости, утврђене студијом оправданости.

2.2. Општи и оперативни циљеви

Изградња интерконективног далековода са аспекта дугорочног развоја електроенергетске мреже Републике Србије, омогућиће: унапређење стабилности и поузданости националног електроенергетског система; развојно усаглашавање и интегрисање са енергетским системима земаља чланица Енергетске заједнице, земаља југоисточне Европе, а у складу са енергетском политиком ЕУ по питању регионалне сигурности напајања, интеграције обновљивих извора енергије и успостављања интерног електроенергетског тржишта.

Код унапређења стабилности и поузданости националног електроенергетског система, један од примарних циљева представља и сукцесивно решавање проблема у експлоатацији и одржавању деоница преносне мреже које су остале на територији нових држава, некадашњих република чланица СФРЈ. У том смислу, планирани интерконективни далековод је развојно сагледан и као могућност да се трајно отклоне досадашњи проблеми у одржавању деонице далековода 220 kV број 206 „Бајна Башта-Пљевља“ на територији Босне и Херцеговине.

Циљ израде Просторног плана је обезбеђење планске основе за изградњу интерконективног далековода 2x400 kV Република Србија (Бајна Башта) - граница Републике Црне Горе - граница Босне и Херцеговине.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату коридора интерконективног далековода има следеће опште циљеве:

- одрживи просторни развој енергетске инфраструктуре коришћењем савремених техничких и конструктивних решења при избору опреме и изградњи интерконективног далековода, уз постизање максимално могуће економске оправданости, социјалне прихватљивости и еколошке одрживости;
- смањење штетног утицаја на животну средину, првенствено одговарајућим избором трасе интерконективног далековода, сагледавањем техничких могућности умањења утицаја на стање животне средине, примену одговарајућих мера заштите и умањење ризика за животну средину током изградње и експлоатације интерконективног далековода; и
- заштиту природних ресурса, а посебно природног и непокретног културног наслеђа адекватном заштитом и одрживим коришћењем природних ресурса, посебно у погледу очувања постојећих екосистема, спречавању значајнијег нарушавања развојне валоризације културних, образовних и туристичко-рекреационе вредности у обухвату коридора далековода и његовом непосредном окружењу.

Спровођењем општих и оперативних циљева Просторног плана очекују се следећи ефекти уређења и коришћења простора:

- обезбеђење простора за етапну изградњу интерконективног далековода;

- установљаване зоне заштите и успостављање одговарајућих режима коришћења простора у обухвату зоне заштите интерконективног далековода, са циљем спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица акцидената на систему;
- обезбеђење функционалности и омогућавање планског развоја других инфраструктурних система у условима контролисаног коришћења простора у коридору интерконективног далековода;
- максимално очување и мониторинг могућег утицаја на здравље локалног становништва, биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена природна и непокретна културна добра у коридору интерконективног далековода и његовом непосредном окружењу;
- утврђивање правила уређења и правила грађења у обухвату коридора интерконективног далековода којима је условљено коришћење одговарајућих савремених техничких решења, пратеће опреме и пажљивог извођења грађевинских и електромонтажних радова и која обезбеђују извођење планираног далековода без потребе за привременим уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, као и без значајнијег ометања коришћења обухваћених непокретности и других постојећих и развојних активности локалног становништва.

2.3. Концепција решења система

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење интерконективног далековода 2x400 kV спроводе се према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), пратећих техничких прописа, норматива и препорука АД „Електро mreжа Србије“.

Концепција решења система заснована је на следећим елементима техничког решења и етапности реализације интерконективног далековода 2x400 kV Република Србија (Бајна Башта) - граница Републике Црне Горе - граница Босне и Херцеговине:

а) Основни елементи техничког решења инсталације далековода су:

- Проводници; два проводника по фази одговарајућег типа са пратећом опремом, у складу са очекиваним енергетским и радним условима;
- Изолатори; одговарајућег типа са пратећом опремом у складу са очекиваним радним условима, који код приближавања или укрштања са другим објектима могу бити електрично и/или механички појачани;
- Заштитна ужад; два заштитна ужад са оптичким влакнима (OPGW) и пратећом опремом, која су компатибилна са ужетом која се користе у преносној мрежи АД „Електро mreжа Србије“ и мрежом у систему преноса Републике Црне Горе и Босне и Херцеговине; и
- Стубови далековода; челично решеткасти тип стуба за двосистемски далековод, са два врха за заштитно уже и директним двоструким заштитним уземљењем.

б) Оквирно решење динамике изградње интерконективног далековода

1. Прва етапа, са планираним почетком реализације око 2019. године, обухвата изградњу двосистемских стубова са опремањем оба система на деоници, дужине око 25,5km, од ТС „Бајна Башта“ до места одвајања/рачвања ка Републици Црној Гори и ка Босни и Херцеговини и опремање једног система на осталим деоницама ка Републици Црној Гори и ка Босни и Херцеговини.
2. Друга етапа, са планираном реализацијом око 2023. године, обухватиће само електромонтажне радове на уградњи другог система на претходно постављеним двосистемским стубовима.

Перспективно, у случају изградње реверзибилне хидроелектране (РХЕ) инсталисане снаге око 700MW у реону постојеће РХЕ „Бистрица“ прикључење на електроенергетски систем Републике Србије обезбедиће се у оквиру друге етапе, увођењем интерконективног далековода 2x400 kV у разводно постројење РХЕ. Прикључење РХЕ на интерконективни далековод не представља предмет овог Просторног плана.

2.4. Регионални значај система и функцијске везе

Изградње система за пренос електричне енергије напонског нивоа 400 kV „Трансбалкански коридор“ представља пројекат од највећег националног и регионалног интереса. Овим се обезбеђује

спајање енергетских тржишта источне и западне Европе и транс-национални пренос електричне енергије на великим растојањима уз минималне губитке. Поред овога изградња система гарантује сигурно и стабилно снабдевање домаћих потрошача довољним количинама квалитетне електричне енергије.

Пројекат „Трансбалкански коридор” препознат је пан-европским плановима развоја под ENTSO-E (TYNDP Ten Year Network Development Plan and RgIP – Regional Investment Plan), одговарајућим регионалним инвестиционим плановима, а третиран је и планском документацијом АД „ЕМС“, на националном нивоу (Десетогодишњи План развоја преносног система). Такође, Енергетска заједница земаља југоисточне Европе сматра да је овај пројект од највишег регионалног интереса (PECI – Projects of Energy Community Interest).

Полазиште пројекта је обезбеђења националне енергетске безбедности Републике Србије и замена дотрајале преносне електроенергетске мреже нижег напонског нивоа (220 kV) системом вишеструко већег капацитета и вишег напонског нивоа. Међутим, повољан географски положај Србије и потенцијал њеног електроенергетског система, који ће бити, значајно унапређен реализацијом „Трансбалканског коридора”, омогућиће да наша земља у ближој будућности преузме улогу регионалног лидера у области електроенергетике, чиме ће се индиректно постићи и позитивни ефекти на привредни и друштвени развој Републике Србије.

Регионални значај изградње интерконективног далековода огледа се у промовисању и развијању прекограничне сарадње Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, са циљем формирања заједничког тржишта електричне енергије Југоисточне Европе. Са аспекта дугорочног развоја електроенергетске мреже Републике Србије, интерконективни далековод допринеће унапређењу стабилности и поузданости националног електроенергетског система; развојном усаглашавању и интегрисању са енергетским системима земаља чланица Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе у складу са енергетском политиком ЕУ по питању регионалне сигурности напајања, интеграције обновљивих извора енергије и успостављања интерног електроенергетског тржишта.

3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

3.1. Опис система -линијски део и објекти интерконективног далековода

3.1.1. Опис коридора интерконективног далековода

Коридор планираног интерконективног далековода пружа се углавном на шумском и пољопривредном земљишту, ван насељених зона већих густина. За изградњу интерконективног далековода највећим делом ће се користити део постојећег коридора далековода 220 kV број 206 „Бајна Башта-Пљевља“, који је предвиђен за демонтажу једновремено са изградњом интерконективног далековода. У осталом делу трасе, првенствено у циљу лакшег одржавања, коридор интерконективног далековода планиран је паралелно дуж дела постојећих преносних далековода 110 kV број 1117 и 220 kV број 266 „Пожега-Пљевља“. Дужина деонице интерконективног далековода која се планирана ван коридора постојећег далековода 220kV износи око 30 km.

Правац пружања коридора планираног интерконективног далековода је већим делом север-југ, од ТС „Бајина Башта“ до границе са Црном Гором (и даље до ТС „Пљевља 2“) и малим делом исток-запад на делу коридора ка Босни и Херцеговини (и даље до ТС „Вишеград“).

Почетна тачка (означена са П0 на листу 1. карте Детаљне разраде Просторног плана) коридора планираног интерконективног далековода одређена је позицијом прикључног портала који је посебним планским документом предвиђен у делу будућег разводног постројења 400 kV (у склопу пројекта подизања напонског нивоа ТС „Бајина Башта“ са 220/35 kV на 400/220/35 kV), прикључењем на планирани портал и постављањем УС1. Растојање између П0 и УС1 износи око 85m. С обзиром да ће положај портала бити одређен техничком документацијом као нулта стационажа узет је положај УС1. До УС3, коридор се пружа јужно у дужини од око 340m. Од УС3 коридор скреће југоисточно и до УС7, у дужини од око 4,2 km, прати трасу далековода 220kV „Бајина Башта – Пљевља“. Између УС6 и УС7 коридор далековода улази у подручје Националног парка „Тара“ и наставља југоисточно. Од УС8 коридор скреће јужно и прати трасу постојећег ДВ220kV бр. 206/1 „Бајина Башта – Пљевља“ и непосредно пре УС10 напушта подручје НП „Тара“. Од УС11 коридор скреће југозападно и улази у подручје Парка природе „Мокра гора“ и све до УС15, изнад села Мокра Гора, прати трасу постојећег ДВ220kV бр. 206/1 „Бајина Башта – Пљевља“. Од УС15 коридор скреће благо ка југозападу и непосредно пре УС17 напушта подручја Парка природе „Мокра Гора“. Од УС17 до УС20, у дужини од око 2,8 km коридор је паралелан са трасом постојећег ДВ220kV бр. 206/1, а од УС20 до УС21 коридор и траса постојећег ДВ220kV бр. 206/1 се поново поклапају. Југозападно од УС21 пружа се одвојак ка граници са Босном и Херцеговином, преко УС21, у дужини од око 650m, а јужно од УС21а, преко стуба УС21б коридор наставља даље ка граници са Републиком Црном Гором. Обезбеђена је и веза УС21а и УС21б, у дужини од око 200m. Од УС21б коридор наставља ка југу преко УС21ц, УС21д и УС22. Од УС22, коридор скреће југоисточно и на око 920m улази на подручје планираног Парка природе „Златибор“ и наставља до УС24. Од УС24 коридор се пружа југоисточно, а потом скреће ка југу преко УС25, УС26 и УС27, напуштајући подручје парка природе „Златибор“ на око 2km јужно од УС26. Од УС27 коридор иде југоисточно до стуба УС29, у дужини од око 4,8km, потом скреће ка југу до УС32, у дужини од око 4km. Од УС32 до УС33, у дужини од 1,3km коридор се пружа југоисточно, а потом даље ка југу до УС 35, такође у дужини од око 1,3 km. Између УС35 и УС 36, коридор се пружа паралелно са трасом ДВ 220kV бр. 203 „Бајина Башта – Бистрица“ и укршта се са њим на око 420m од УС35, а потом се пружа јужно и између УС36 и УС37 се укршта са ДВ110kV (бр.1117). Од УС37, у смеру југоистока, до УС41, у дужини од око 5,5 km, коридор генерално прати трасу ДВ220kV бр. 206/1 и пружа се паралелно са трасом ДВ110kV (бр.1117). Од УС41 до УС44, коридор наставља ка југу у дужини од око 5,7 km и користећи трасу ДВ220kV бр. 206/1. Од УС44 до УС51, коридор се пружа генерално у правцу југозапада, у дужини од око 21,3km и даље користећи трасу ДВ220kV бр. 206/1. Од стуба УС51 коридор далековода је у правцу тачке повезивања електроенергетских система Србије и Црне Горе.

Координате тачака којима се обезбеђује повезивања са електроенергетским далеководним системима Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе дати су у табели 2:

Табела 2. Координате угаоних тачака којима се одређује место преласка државне границе:

	Координатне тачке повезивања система							
	Републике Србије и Босне и Херцеговине				Републике Србије и Републике Црне Горе			
	Стуб бр. 46 (на територији Босне и Херцеговине)		УС21а (на територији Републике Србије)		-***		УС51 (на територији Републике Србије)	
	Х	У	Х	У	Х	У	Х	У
1.*	6617602,76	4846691,71	6619000,90	4846532,83	-	-	6618050,90	4804149,03
2.**	7376049,40	4846806,67	7377440,89	4846597,27	-	-	7374962,30	4804274,70

1.* Гаус Кригера пројекција, зона 6. 2.** Гаус Кригера пројекција, зона 7.,

*** Угаони стуб на територији Републике Црне Горе није одређен.

Према међусобном договору оператора, тачне локације разграничења одржавања електроенергетских система биће дефинисане техничком документацијом, на правцу утврђеним координатама тачака датих у табели 2.

3.2. Режији коришћења и уређења појаса и зоне заштите

Планско решење деонице коридора интерконективног далековода на територији Републике Србије одређено је уважавајући принцип максималног могућег просторног усклађивања са постојећим и планираним зонама заштите природних и непокретних културних добара, инфраструктурних система и објеката. Коришћењем одговарајућих савремених техничких решења код избора основне инсталације интерконективног далековода, пратеће опреме и пажљивог извођења припремних, грађевинских и електромонтажних радова могуће је обезбедити извођење планираног далековода без потребе за привременим уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, као и без значајнијег ометања коришћења обухваћених посета и других активности локалног становништва.

Правила коришћења простора у коридору интерконективног далековода одређена су на следећи начин:

- У заштитној зони се, без промене намене и власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова и простор за успостављање заштитног појаса.
- У извођачком појасу се, без промене намене и власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује трајна службеност прелаза/заузећа за потребе припремних, грађевинских и електромонтажних радова, односно постављање надземних водова и стубова далековода, надзор и одржавање инсталације интерконективног далековода. Простор за постављање стубова далековода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, при чему се димензије темеља одређују према одабраном типу и функцији стуба за сваку локацију, у складу са техничким прописима и геотехничким условима. Положај стубова и обим заузећа површина одређује се техничком документацијом у складу са правилима грађења.

У заштитној зони и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код израде друге планске и урбанистичко-техничке документације, као и изградње, инвестиционог одржавања или реконструкције других објеката и инсталација. Наведена правила се односе и на заштитни појас, који се успоставља након изградње интерконективног далековода.

3.3. Утицај на природу и животну средину и мере заштите

3.3.1. Заштита и коришћење природних ресурса

3.3.1.1. Шуме

Шуме обухватају 71% површина коридора далековода (укључујући и прелазну форму жбунасто-пашњачке вегетације на око 29% површина), што указује да је шума доминантни облик коришћења/заузећа земљишта, кључни екосистем и вегетацијски облик и основни градитељ пејсажне слике подручја кроз која пролази коридор.

Око 65% површина под шумом и шумским земљиштем је у државној својини, а 35% су шуме сопственика, међу којима је најзначајнији власник Српска православна црква, којој су реституцијом враћени делови шума на Тари – у оквиру газдинских јединица Калуђерске Баре и Рача. Манастирске и државне шуме су уређене и њима управљају Православна епархија жичка (преко посебног предузећа, у оквиру две газдинске јединице), затим ЈП „Национални Парк Тара” на преосталом малом делу државних шума на коридору далековода у националном парку и ЈП „Србијашуме” на 9 газдинских јединица. Приватне шуме физичких лица су неуређене, слабије очуване и лошијег квалитета од државних.

Преовлађују борове шуме, већином природне састојине црног и знатно мање белог бора, као и мање површине засада (вештачки подигнутих састојина) црног бора. У боровим шумама местимично су примешани храстови, пре свега цер и китњак. Шуме бора су заступљеније на државном него приватном земљишту. Храстове шуме чине састојине китњака, цера и сладуна и те шуме су већим делом распрострањене на приватном земљишту. Шуме букве (у НП Тара, лева страна Увца и атари насеља Доње Бабине, Ђурашићи и Душманићи) и шуме смрче (Доње Бабине, планина Побјеник) заузимају мале површине. Коридор обухвата и кратке деонице шума врбе, јове и тополе поред обала река и потока, као и нешто пространије површине шибљака и шикара, првенствено на крашкој површи Доњих Бабина и теренима Бање и Раче у општини Прибој, као и Јабланице, у општини Чајетина.

У најбољем стању су борове шуме, које су представљене природним високим састојинама очуване структуре. Храстове шуме су претежно изданачке, често проређене или деградоване, отвореног склопа и на приватном земљишту углавном фрагментисане на шумарке. Шуме букве су, такође, претежно изданачке док су шуме смрче представљене већином високим састојинама.

Главна намена шума је заштитна (заштита од ерозије, заштита вода, шуме у режимима првог и другог степена заштите у заштићеним подручјима и у еколошки значајним подручјима), док шуме чија је основна намена производња дрвета обухватају око 30% шумских површина.

За шуме и шумско земљиште на коридору далековода извршиће се промена намене сходно одредбама Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15). Пренаменом се не обухватају деонице коридора планираног далековода које се преклапају са постојећим далеководом 220kV бр. 206/1 „Бајина Башта – Пљевља”. На тим деоницама пренамена шума је раније спроведена, приликом изградње далековода и према одредби чл. 5. ст. 4. Закона о шумама, дрвеће које се налази испод далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину, не сматра се шумом. Уколико због обима промене намене шума у појединим газдинским јединицама буду потребне измене и допуне основа газдовања шумама пре истека периода за које су донете, оне ће се урадити о трошку инвеститора.

Коришћење (сеча, крчење и др.), заштита и гајење шумске вегетације (шума) и коришћење шумског земљишта у заштитном и извођачком појасу обављаће се у складу са Законом о шумама, подзаконским актима и планским документима донетим на основу тог закона, а сходно Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92) у делу који се односи на сигурносну удаљеност проводника од стабала и према елаборатима о сечи шуме као делу техничке документације.

Мере које се односе на заштиту шума и шумски ред у току извођења радова и одржавања далековода ближе ће се утврдити у поступку израде и еколошке сертификације (процене утицаја на животну средину) техничке документације, а посебна пажња мора се посветити противпожарној заштити. Заједнички је интерес свих субјеката (енергетике, шумарства и заштите природе) да се стварање просека односно сеча и крчење шуме сведе на најмању потребну меру. Радове планирати и

обављати у складу са Правилником о шумском реду („Службени гласник РС”, број 38/11) којим је утврђено да се сеча стабала, израда, извоз, изношење и привлачење дрвета и други начин померања дрвета са места сече, врше у време, и на начин којим се обезбеђује најмање оштећење земљишног покривача, као и спречавање загађивања земљишта.

Неопходно је планирати и спровести подизање засада аутохтоних врста дрвећа на просекама, као и санационе антиерозивне радове и биолошку рекултивацију терена на местима земљаних радова.

За неколико шумских заједница у оквиру шума на коридору далековода утврђено је да су од европског или националног значаја за очување на основу Бернске конвенције, Европске директиве о стаништима и Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, број 35/10) донетим на основу Закона о заштити природе. Одговарајућом техничком документацијом и студијом о процени утицаја на животну средину предвидети посебне мере за избегавање и ублажавање утицаја изградње далековода, укључујући и компензацијске мере, на деловима трасе кроз таква шумска станишта.

Планска решења која се односе на изградњу далековода неће изазвати значајније захвате у шумама, како у просторном погледу, тако и по обиму крчења и сече шумске вегетације, због чињенице да се планирани коридор далековода на око две трећине укупне дужине поклапа са постојећим далеководима и да је на новим деоницама трасе висок проценат обешумљених терена и терена са шикарама и деградираним шумама (Јабланица у општини Чајетина и Рача у општини Прибој).

Коридор далековода пресеца следећа ловишта установљена на основу Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10): „Тара” – ловне површине 17.700 ha (којим управља ЈП НП Тара), „Шарган” – површине 13.780 ha, „Торник-Чавловац”, површине 5.300 ha, „Црни врх - Љесковац” – површине 3760 ha и „Шербетовац-Ожал-Рештево” - површине 6.530 ha (којима управља ЈП „Србијашуме”). Главне врсте дивљачи су срна, дивља свиња, зец, различити предатори и више врста пернате дивљачи, а у ловишту „Тара” и дивокоза и медвед, при чему је медвед у режиму трајне забране лова. Период изградње далековода носи ризик неповољних утицаја на ловну дивљач услед буке, транспорта и саобраћаја, присуства људи и евентуалног криволова, тако да је неопходно планирати одговарајуће мере ублажавања ефеката наведених утицаја.

3.3.1.2. Земљиште

Главни типови земљишта на коридору далековода су: црнице на серпентиниту, са скелетном, скелетоидном и дубоком варијантом у зависности од топографских и вегетацијских услова, распрострањена на широком простору златиборског ултрамафитског масива, од Калуђерских бара на Тари, преко Кремне и Мокре Горе до Јабланице; смеђа кисела земљишта (дистрични камбисол) на силикатној подлози (кристаласти шкриљци), такође развијена у све педогенетске варијанте, присутна на северним падинама Таре према Дрини, подручју Прибојске Бање и леве долинене стране Лима узводно од Прибоја; смеђа руда земљишта на кречњаку у јужном делу Мокре Гори на подручју Јабланице и рендине на кречњаку на подручју села Доње Бабине. На краћим деловима трасе јављају се ранкери, у зони планине Побујеник и гајњаче (еутрични камбисол) на серпентинитима и другим стенама, на мањој надморској висини и блаже нагнутим теренима.

Земљишта су претежно плитка, подложна ерозији, лошијег бонитета, превасходно погодна за шуме и травне културе, мање за воћарство и ратарство. На стрмо нагнутим теренима са серпентинитском подлогом, без шумске вегетације или са ретком шумом и жбуњем, земљишта су скелетна, веома плитка и изузетно угрожена спирањем, а најизразитије такве голети преко којих прелази далековод су у у К.О. Кремна, К.О. Мокра Гора и К.О. Јабланица.

Неповољни утицаји изградње далековода на земљиште су по правилу мали или умерени и могу се јавити услед грађевинских радова, просецања путева, кретања тешких машина, изливања горива и уља. Ефекти могућих утицаја као што су губитак и сабијање, повећана ерозија и загађивање ће се контролисати, односно избегавати и ублажавати одговарајућим мерама укљученим у пројектну документацију и примењеним у току радова.

3.3.1.3. Воде

Коридор далековода се укршта са следећим водотоцима I реда (Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, 96/10) и Одлука о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС”, 83/10): Црним Рзавом у непосредној близини државне границе са Босном и Херцеговином (КО Мокра Гора, град Ужице), Увцем, где ток реке уједно

представља и природну границу између КО Рача (општина Прибој) и КО Јабланица (општина Чајетина) и Лимом, односно на крајњем низводном делу акумулације ХЕ „Потпећ“.

Поред ових, далековод се укршта и са следећим водотоцима: Рача, Јаревац, Коњска река, Матијашевица, река Граовиште, Братешина, Постењски поток, Камишна река, Крсмански поток, Друганчица, Грабовик, Медвеђи поток, Јабланица, Бели поток, Брезовачки поток, Дубочки До, Букови поток, Рабреновачки поток, Лунићки поток, Речица, Јармовачки поток, Мијајловац, Мажићка река, Дубоки поток, Џуровска река, Радулашки поток, Петковача, Војнички поток, Избичањски поток, Љупча и Жупањац.

Подземне воде се јављају у облику неколико типова издани: слободне издани са међузрнском порозношћу у алувијалним и сличним седиментима, просторно ограничена на речне долине, без посебног значаја за водоснабдевање; карстне издани са дисолуционом (пукотинско-кавернозном порозношћу) у стенама карбонатног комплекса са специфичним начином прихрањивања, подземне циркулације и истицања и пукотинска издан, сиромашна водом, везана за приповршинску кору распадања серпентинита, дијабаза, шкриљаца и сличних стена које су готово водонепропусне.

Нису индиковани значајни, у погледу врсте и просторног размера, утицаји на воде у току изградње и одржавања далековода. Могући ризици везани су за случајна испуштања загађујућих материја док се остали ефекти (промена начина дренаже и истицања услед сабијања тла и постављања бетонских баријера изградњом темеља стубова) сматрају незнатним.

Као и код утицаја на земљиште и шуме, битна мера ублажавања ефеката је смањивање обима радова на просецању приступних путева и добро организовано управљање транспортом, саобраћајем и отпадом.

3.3.1.4. Геолошки ресурси

Коридор интерконективног далековода не прелази преко поља минералних ресурса која су у експлоатацији. Извођење геолошких истраживања минералних ресурса, одобрено је Привредном друштву „Нафтна индустрија Србије“ а.д.-Нови Сад, одобрено је извођење геолошких истраживања нафте и гаса на територији Републике Србије јужно од Саве и Дунава. Поред овога, на основу службене евиденције катастра експлоатационих поља које се води у Министарству рударства и енергетике, утврђено је да се у делу обухвата Просторног плана налазе поља за које су поднете апликације за истраживање предузећу „Copper Minerals doo, Beograd“ (на подручју К.О Рача и К.О. Бања, општина Прибој) и предузећу „Balkan Mineral Corporation doo, Beograd“ (на подручју К.О: Доње Бабине, Горње бабине, Сељане, Ђурашићи, Душманићи и Пријеполје, у општини Пријеполје).

3.3.2. Заштита природних добара

Према акту о условима заштите природе, који је издао Завод за заштиту природе Србије, планирани коридор далековода прихватљива је са становишта Закона о заштити природе и аката донетих на основу тог закона, меродавних међународних споразума, програма и других докумената из области заштите природе. Уз поштовање датих мера и препорука неће бити угрожене основне природне вредности у коридору далековода,

Од природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) имају својство заштићеног подручја, коридор далековода обухвата делове Националног парка „Тара“ и Парка природе „Шарган – Мокра Гора“, установљених за заштићена подручја, као и делове подручја за које је сходно одредбама Закона о заштити природе покренут поступак заштите, под именом Парк природе „Златибор“.

Деоница коридора далековода (у пројекцији на хоризонталну раван) на подручју НП „Тара“ дуга је око 5.250 m, од чега делу коридора кроз две зоне са режимом заштите II степена припада око 1.840 m, а делу коридора кроз зону са режимом заштите III степена око 3.410 m. Кроз подручје НП „Шарган – Мокра Гора“ далековод пролази на дужини од око 6.520 m од чега у режиму I степена око 350 m (једна зона), режиму II степена око 2.890 m (три зоне) и режиму III степена око 3.280 m. На подручју НП „Златибор“ деоница далековода има дужину од око 14.210 m, од чега у режиму заштите I степена (једна зона) око 310 m, режиму заштите II степена (једна зона) око 4.980 m и режиму заштите III степена око 8.920 m.

Границе наведених заштићених подручја и зона са тростепеним режимима заштите прецизно су утврђене, на нивоу катастарске парцеле и/или јединица шумске поделе (одељења и одсеци).

Коридор далековода на деоницама кроз заштићена подручја у сагласности је са Законом о заштити природе, Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12), Законом о

националним парковима („Службени гласник РС”, број 84/15) и Уредбом о заштити Парка природе „Шарган – Мокра Гора” („Службени гласник РС”, бр. 52/2005, 105/2005, 81/2008, 49/2012 – Одлука Уставног суда). Изузетак представљају кратке деонице далековода које су планиране кроз зоне са режимом заштите I степена у заштићеном подручју ПП „Шарган Мокра Гора (350 m) и подручју у поступку заштите ПП „Златибор“ (310 m), што према одредбама Закона о заштити природе којима се уређују режими заштите и према Уредби о режимима заштите није допуштено, иако његова изградња не претпоставља значајне неповољне утицаје на постојеће стање природних вредности у зонама са режимом заштите I степена. С обзиром да планирани далековод представља енергетски објекат од општег, односно јавног интереса и националног и међународног значаја, пролазак трасе далековода кроз режим заштите I степена може се дозволити сходно чл. 57. ст. 2. Закона о заштити природе.

Коридор далековода пролази кроз еколошки значајна подручја (ЕЗП) установљена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), и то:

- ЕЗП Тара, које обухвата два заштићена подручја (НП „Тара“ и ПП „Шарган-Мокра Гора“), два Emerald подручја (под истим именом као заштићена подручја), два међународно значајна подручја за биљке - IPA / Important Plant Area (Тара и Мокра Гора са Шарганом), међународно и национално значајно подручје за птице - ИВА / Important Bird Area (Тара) и одабрано подручје за дневне лептире - РВА / Prime Butterfly Area (Тара);
- ЕЗП Златибор, које обухвата подручје у поступку заштите (ПП „Златибор“), Emerald подручје (Златибор), међународно значајно подручје за биљке - IPA / Important Plant Area (Златибор) и одабрано подручје за дневне лептире - РВА / Prime Butterfly Area (Златибор).

Уредбом о еколошкој мрежи границе еколошки значајних подручја Републике Србије одређене су на прегледној (ситноразмерној) рефералној карти само оквирно и као такве важе док се не спроведе уредбом утврђена обавеза њиховог прецизног дефинисања на ортофото и катастарској подлози размере 1:5000.

На основу акта о условима заштите природе, као и Студије о процени утицаја на социјалну и животну средину (ESIA) у оквиру Студије изводљивости далековода, закључује се да изградња далековода неће имати значајан негативан утицај на циљеве очувања и негативан утицај на целовитост еколошки значајних подручја. У закључку ESIA студије наводи се, између осталог, да се идентификовани могући утицаји могу спречити, смањити или надокнадити тако да пројекат далековода није претња у смислу значајно неповољне или непоправљиве штете по природу и људе на подручју пројекта и да пројекат неће изазвати значајне утицаје на биодиверзитет и еколошки интегритет подручја.

Према наведеној студији о процени утицаја (ESIA) на коридору далековода налазе се станишта од европског значаја која се сматрају угроженим према Бернској конвенцији и ЕУ директиви о стаништима, а у оквиру шуме храста, црног и белог бора и мешовитих шума храста и бора, шуме букве, шумских појасева јове и тополе, сувих пашњака на кречњацима и серпентинитима и мезијских пашњака и ливада и речних екосистема, при чему је локација тих осетљивих станишта просторно одређена. Најосетљивија станишта су шуме црног бора и пашњаци на серпентинитима, а најосетљивије групе животиња са станишта очувања су птице. Утицај на та станишта, кроз губитак и фрагментацију оцењује се као умерен и мали а утицај на птице, у вези ризика судара и струјног удара (електрокуције), као мали и незнатан.

Просторним планом одређују се следеће мере и препоруке за избегавање, отклањање и умањивање неповољних утицаја изградње далековода на природу и природне вредности којих ће се придржавати инвеститор и извођач приликом израде техничке документације извођења радова на демонтажи постојећих и изградњи и одржавању планираног далековода:

- Одлагалишта грађевинског материјала и опреме, депоније грађевинског и другог отпада, привремене објекте за смештај радника, приступне саобраћајнице, паркинге грађевинских машина и друге пратеће објекте током изградње и експлоатације далековода планирати тако да се сведе на минимум оштећивање и избегне уништавање природних вредности, а на заштићеним, еколошки значајним и подручјима у поступку заштите, поред наведеног, локација тих објеката не сме бити у супротности са донетим прописима из области заштите природе, пре свега у погледу утврђених режима заштите, циљева очувања подручја еколошке мреже и заштићених дивљих биљних и животињских врста, као и другим меродавним прописима који се односе на заштиту животне средине, коришћење природних ресурса и изградњу;
- Обезбедити мобилне контејнере за санитарни и чврсти отпад, безбедан начин евакуације других отпадних вода са градилишта, коришћење постојеће мреже саобраћајница у што већој мери како би се избегла или смањила изградња нових путева и тиме фрагментација полуприродних и

природних станишта и простора уопште, одговарајуће технике, средства и опрему којима се на минимум своди оштећивање тла, шуме и друге вегетације и усева приликом транспорта и демонтаже и монтаже стубова, сајли и проводника, неопходну и допуштену сечу дрвећа и жбуња сходно одговарајућим прописима;

- Спроводити одговарајуће антиерозивне мере на осетљивим и посебно угроженим деловима трасе, санацију и ремедијацију деградираних површина и водотока и мере заштите живог света у случају хаваријских загађења, ревитализацију полуприродних или природних станишта и вегетације након изградње далековода и уређење простора у смислу уклањања вишкова грађевинског материјала, опреме и машина;
- Приликом ископа за темеље стубова и других објеката, горњи, педолошки вредан слоје земљишта посебно одложи и користи за завршну прекривку а вишак материјала уклони у складу са прописима;
- Безбедно уклањати евентуална гнезда птица на трасама далековода који се демонирају и то искључиво ван периода гнезђења птица, односно до 15. фебруара или после 30. јуна и техничко решење изолатора/носача проводника у складу са Препоруком бр. 110 (2004) за смањење штетних ефеката које имају објекти за пренос електричне енергије који се налазе изнад земље (далеководи) на птице (Recommendation No. 110 (2004) on minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities /power lines/ on birds) коју је донео Стални комитет Бернске конвенције (Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), коју је Република Србија потписала и потврдила.

Сходно чл. 99. Закона о заштити природе, уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

Актом о условима заштите природе, ради ублажавања штетних последица на природу, захтева се планирање компензацијских мера у складу чл. 12. Закона о заштити природе и Правилника о компензацијским мерама („Службени гласник РС“, број 20/10), које утврђује министарство надлежно за послове заштите животне средине на предлог Завода за заштиту природе.

Ближи услови и мере заштите природних вредности, односно дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа које се морају применити у току извођења радова и одржавања објеката далековода прецизно ће се утврдити у поступку израде и еколошке сертификације техничке документације, а у сарадњи инвеститора и Завода за заштиту природе Србије.

3.3.3. Заштита непокретних културних добара

На ширем подручју, али ван подручја Просторног плана, од заштићених непокретних културних добара налази се Манастир Рача, утврђен за споменик културе од великог значаја, чија минимална удаљеност од трасе далековода износи 930 m.

Сходно акту о мерама техничке заштите који је издао Завод за заштиту споменика културе Краљево, као надлежна установа, на планираном коридору далековода и непосредној близини нема других заштићених, односно утврђених или евидентираних непокретних културних добара која уживају заштиту у складу са Законом о заштити културних добара („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон).

Према подацима из наведеног акта у оквиру катастарских општина које пресеца коридор далековода постоји већи број места, односно локалитета, објеката или простора са археолошким, етно и другим садржајима који представљају потенцијална културна добра и приказани су у табели 3.

Планирани коридора далековода, одређен позицијом угаоних стубова, не угрожава интегритет и вредности заштићеног и потенцијалних културних добара.

Табела 3. Заштићена и потенцијална непокретна културна добра

РБ.	Катастарска општина	Назив и локација	Врста културног добра	Мин. удаљеност, m
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА				
1	Рача	Манастирине – Доња Копривна, Поповићи	Археолошки локалитет – Црквина	460
2	Мала Река	Орашац	Археолошки локалитет – Црквина у близини манастира Рача	901
3		Манастир Рача	Споменик културе – културно добро од великог значаја	930
4		Скит св. Ђорђа – Ланиште, Тара	Археолошки локалитет – објекти	402
5		Траса старог пута – Илијашевићи, Тара	Археолошки локалитет – инфраструктура	568
6		Градина и Попова пећина - Тара	Археолошки локалитет –	769
7		Црквине - Тара	Археолошки локалитет – црквина	733
8		Баре - Тара, Калуђерске Баре	Објекти народног градитељства – Етно домаћинство	50
ГРАД УЖИЦЕ				
9/19/4	Кремна	Орловац	Објекти народног градитељства - Колибе Рогића и Турудића	110
9/2				114
9/3				283
9/4				137
10	Мокра Гора	Грчко гробље	Археолошки локалитет – некропола	648
11		Црквина у Којадиновићима	Археолошки локалитет – црквина	791
12		Црквина у Илићима	Археолошки локалитет – црквина	304
13		Градац - Котроман	Археолошки локалитет – утврђење	294
14		Црквина – Пањак	Археолошки локалитет – црквина	172
15		Чивутско гробље	Археолошки локалитет – некропола	138
16		Кнежевина	Археолошки локалитет – утврђење	233
17		Мокра Гора - центар насеља	Објекти народног градитељства	311
18		Кућа Рашковића – Пањак	Објекти народног градитељства	244
19	Кућа Миливоја Ђуровића - Пањак	Објекти народног градитељства	535	
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА				
20	Јабланица	Шанац	Археолошки локалитет – утврђење	276
21		Заселак Брезовац – Доња Јабланица	Објекти народног градитељства	407
22		Гробље са споменицима из 18. и 19. века – заселак Цигла, Доња Јабланица	Старо гробље	430
ОПШТИНА ПРИБОЈ				
23	Бања	Јармовац-Ђурчићи, Прибојска Бања	Археолошка зона – праисторијска и средњовековна окна	
24		Прошће – Прибојска Бања	Археолошка зона – праисторијске хумке и антички пут	
25	Калафати	Росуље - Калафати	Археолошка зона – праисторијско и средњовековно налазиште	
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ				
26	Избичањ	Росуље	Археолошка зона – потенцијално Археолошко налазиште	
27	Ђурашићи	Прошће, Љесковац	Археолошка зона – остаци неолитско насеља, хумке бронзаног доба и др.	
28	Доње Бабине	Рогушје, Опаљеник	Археолошка зона – вишеслојни археолошко налазиште	

* Бројеви одговарају приказу на Рефералној карти 1.

Места са културним вредностима односно потенцијална културна добра означена као археолошки локалитети, објекти народног градитељства и стара гробља не налазе се у оквиру коридора далековода ширине 100 m.

Минимална удаљеност археолошких локалитета од осе коридора далековода у већини случајева је преко 250 m, осим локалитета бр. 14 (180 m), 15 (130 m) и 16 (230 m). С обзиром да је у акту Завода за заштиту споменика културе Краљево око археолошких локалитета установљена лучна бафер зона полупречника 500 m, инвеститор ће у поступку утврђивања позиције носећих стубова и израде техничке документације остварити сарадњу са том установом и прибавити потребне услове и мере заштите за стубна места која се налазе унутар наведене бафер зоне од 500 m.

Објекти народног градитељства и старо гробље удаљени су од осе далековода преко 100 m, осим етно домаћинства на Калуђерским Барама, локалитет бр. 8 (50 m), које је на ивици коридора. Иако се ова група потенцијалних културних добара не налази у коридору, односно извођачком појасу и заштитној зони далековода, приликом израде техничке документације и извођења радова на демонтажи постојећих и изградњи планираног далековода, инвеститор и извођач ће водити рачуна да се не угрози интегритет тих места и објеката.

У коридору далековода установљено је неколико тзв. археолошких зона које обухватају оквирни простор на коме су дисперзно распоређени различити, пре свега праисторијски и средњовековни археолошки налази који су недовољно истражени да би се тачно одредили њихове вредности и положај. Као и у случају археолошких локалитета удаљених од стубних места мање од 500 m, инвеститор ће у поступку утврђивања позиције носећих стубова на простору археолошких зона и израде техничке документације остварити сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе Краљево и прибавити потребне услове и мере заштите.

Археолошки налази представљају важан сегмент културног наслеђа, а због чињенице да се о њиховим својствима, хронологији и значају може са сигурношћу говорити тек на основу спроведених систематских археолошких истраживања или претходних сондажних истраживања, обезбедиће се о трошку инвеститора археолошки надзор током извођења земљаних радова у њиховој близини, што се односи на утврђене археолошке локалитете и зоне.

Прибављање и спровођење услова и мера истраживања, техничких мера и других радова на местима и објектима за које се на основу података надлежне установе или других сазнања претпоставља или зна да имају културне вредности уређени су Законом о заштити културних добара („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а посебно су значајне следеће обавезе инвеститора, извођача радова и установа заштите културних добара утврђене чл. 109. и 110. тог закона:

- Уколико се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта и археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, надлежни завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се на основу овог закона не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро или није;
- Ако надлежни завод за заштиту споменика културе не обустави радове, радове ће обуставити Републички завод за заштиту споменика културе;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публикавање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите.

Сходно Закону о културним добрима, надлежна установа заштите културних добара ће у поступку израде техничке документације далековода посебним актом утврдити ближе услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера техничке заштите за свако потенцијално културно добро за које се у поступку израде техничке документације утврди да може евентуално трпети значајне неповољне утицаје услед изградње и одржавања далековода.

3.3.4. Стање и заштита животне средине у току изградње и експлоатације далековода

Планским решењем трасе далековода обезбеђује се одговарајућа заштита животне средине, односно њен квалитет у законским оквирима.

На ширем подручју просторног плана не врши се мониторинг животне средине тако да се оцена постојећег стања изводи посредно као претежно веома добра и добра, на основу сазнања о начину коришћења земљишта/простора, објектима и активностима који јесу или могу бити извор загађења ваздуха, воде и земљишта, генерисати буку, зрачење и нерегулисани отпад. Таква оцена заснива се на следећем:

- више од 70% површина на коридору далековода је под шумском, жбунастом и природном травном-пашњачком вегетацијом;
- коридор далековода пресеца урбане делове насеља само у зони Калуђерских Бара на Тари и центру села Мокра Гора (а на свега неколико других места пролази у близини сеоских домаћинстава) и мали број јавних путева од којих значајнију фреквенцију саобраћаја има само ДП 16 реда бр. 28 на деоници кроз насеље Мокра Гора;
- индустријских објеката нема;
- на око 65% дужине коридора далековода се преклапа са постојећим далеководом 220 kV Бајина Башта-Пљевља, који као електроенергетски објекат у погону има исте по врсти (у погледу нејонизујућег зрачења, буке и утицаја на пејсаж), само делимично слабијег интензитета, ефекте на животну средину, а у близини планираног далековода пружају се, на растојању најчешће краћем од 250 m, далеководи Бајина Башта- ХЕ „Бистрица“ и Пожега-Пљевља.

Није индиковано значајније или прекомерно присуство загађујућих, штетних или опасних материја у ваздуху, води и земљишту, прекорачење дозвољених вредности буке и зрачења нити појава расутог чврстог отпада, дивљих депонија и аутоотпада у мери која је неприхватљива или неуобичајена за сличне типове предела или заштићена подручја.

Посебна истраживања наведених елемената и параметара животне средине не постоје, осим мерења вредности електричног и магнетног поља (у даљем тексту: ЕМП) у зони постојећег ДВ 220 kV Бајина Башта-Пљевља, у коридору планираног далековода ДВ 400 kV.

Утицаји далековода на животну средину везани су за период изградње (што укључује и демонтажу постојећег далековода) и рад, односно погон и одржавање. Радови на изградњи обухватају изградњу или поправку приступних путева, скидање електроопреме са постојећих стубова, њихову демонтажу, разбијање армирано-бетонских темеља и транспорт наведеног материјала ван подручја пројекта, земљане и армирано-бетонске радове на изградњи темеља, довоз и монтажу стубова, монтажу изолатора, проводника, затезних ужади и уземљења. Радови на одржавању обухватају редовни (једном годишње) преглед и замену/поправку делова електроопреме, ремонт (једном у 3-5 година) и фарбање стубова (једном у 5-10 година). Одржавање захтева, такође, употребу приступних путева за камионе, тешке тракторе и специјална возила и опрему

Најјачи утицаји односе се на емисију прашине и лебдећих честица (ПМ10) и стварање буке у току земљаних радова (изградња путева, ископ, набијање и наливање темеља, сечење стубова транспорт материјала и опреме и др.) радом грађевинских машина, транспортних и превозних средстава и употребом алата. Ти утицаји су привремени (15-20 дана укупно по једном стубу) и у просторном смислу су релативно уско ограничени. На градилишту су најизразитији и без мера ублажавања утицаји могу превазићи граничне вредности утврђене прописима из области заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, док је на удаљености од 150-200 m од извора та вероватноћа незнатна.

Главни утицаји далековода у току погона су деловање електричног и магнетног поља (ЕМП) и бука коју стварају проводници под напоном.

Заштита од утицаја електричног поља и магнетне индукције уређена је на националном нивоу Законом о заштити о нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) и са два на основу њега донета правилника. АД „ЕМС” се у пракси пројектовања далековода, заснованој на прорачунима висине проводника од тла за граничне вредности јачине електричног и магнетног поља, стриктно придржава прописаних вредности које су строжије од смерница Светске здравствене организације. Приликом утврђивања трасе предметног далековода у највећој могућој мери постигнута је безбедна удаљеност од објеката домаћинстава. Такође, сходно одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог

испитивања („Службени гласник РС”, број 104/2009), којим је прописана обавеза мерења ЕМП за изворе ниске фреквенције, какви су и далеководи, једном у четири године, извршено је иницијално мерење ЕМП постојећег далековода 220 kV на 19 репрезентативних тачака (углавном у кругу домаћинства) и интерполација добијених вредности за ЕМП планираног далековода 400 kV у пуном погону. Извршена мерења и прорачуни су показали да само на три контролне тачке постоји могућност прекорачења референтних граничних вредности ЕМП прописаних за зоне посебне осетљивости, што ће се у току израде техничке документације посебно размотрити и по потреби решити повећањем висине проводника од тла у односу на утврђени стандард ЛП ЕМС за овај тип далековода и наведену зону.

Далековод под напоном може производити шумну појаву означену као „корона пражњења“ (локални електрични пробој у ваздуху) која је јаче изражена за време кише или магле и манифестује се карактеристичним зујањем (брујањем) и пуцкетањем. Јачина шума односно буке за далеководне напона 400 kV може достићи непосредно испод вода до 45 dB по дану и сувом времену и 60 dB при кишном времену, али те вредности на удаљеностима од 20 m постају безначајне. Ипак, у одређивању трасе о томе се водило рачуна с обзиром на изузетно снажну субјективну перцепцију овог феномена као опасности и непријатности и раширене жалбе људи на рад далековода већ при шуму короне који за само 10 dB прекорачује вредност присутне позадинске буке.

У току изградње и одржавања далековода ствара се више категорија и врста отпада, пре свега метални, електро, амбалажни, санитарни и комунални отпад, бетон од темеља демонтираних стубова, вишкови земље и камена из ископа, отпадна уља, растварачи и боје, отпад од сече дрвећа и жбуња. Збрињавање отпада вршиће се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и донетим подзаконским актима. Уклањање отпада треба да раде лиценцирани субјекти, а већи део (метал, дрво) може бити рециклиран.

Мере избегавања и ублажавања неповољних утицаја на животну средину одредиће се у току израде и лиценцирања пројектне документације, сходно меродавним прописима којима се уређују планирање и изградња објеката, изградња и рад електроенергетских водова, заштита животне средине и њених елемената и показатеља, процена утицаја на животну средину, а имајући у виду и међународне захтеве и препоруке.

Утврђивање локације (носећих) стубова, њихових димензија и висине проводника од тла на посебно социјално (домаћинства) и еколошки (заштићена подручја) осетљивим деловима трасе је од кључног значаја за смањивање и довођење у оквире стандарда утицаја електричног и магнетног поља и буке короне и за ублажавање неповољних ефеката на пејсаж.

Досадашња пракса изградње сличних далековода и урађене студије за предметни далековод (студија изводљивости са студијом процене утицаја) показали су да се неповољним ефектима може управљати на задовољавајући начин. На располагању су сетови ефикасних мера заштите које ће се уградити у пројектну документацију, пре свега за смањење: прашине, буке, заузећа земљишта, ометања локалног становништва у обављању делатности, стварања отпада, сече дрвећа и др. Те мере ће бити обавеза за инвеститора и извођача. За транспорт и саобраћај и за отпад утврдиће се посебни планови управљања.

3.3.5. Мере заштите од удеса и у ванредним ситуацијама

Планирани далековод објекат је од посебног, стратешког значаја за енергетску стабилност Републике Србије и региона тако да се у његовом пројектовању, изградњи и експлоатацији мора применити највиши степен поузданости и безбедности. Процедуре за држање под контролом ризика евентуалних удеса и поступање у случају удеса утврдиће се у складу са законом и системом квалитета АД „ЕМС“.

Могуће опасности су бројне, од природних ризика (клижење и ерозија земљишта, земљотрес, лед, олуја), преко ризика од електричног удара, саобраћајног удеса и пожара, до случајног истакања или цурења загађујућих и опасних материја (гориво, уље, санитарна отпадна вода и др.), повреде радника и угрожавања здравља услед буке и прашине на градилишту.

Уз примену потребних мера заштите појава акцидентата са значајним неповољним утицајем на животну средину, здравље и безбедност људи и имовине и рад електроенергетског система има малу вероватноћу.

3.4. Утицај на функционисање насеља

Подручје Просторног плана обухвата делове катастарских општина на територијама града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријепоље. Према Попису из 2011. године на подручју двадесет статистичких насеља која припадају катастарским општинама обухваћених Просторним планом било је око 11190 становника. Коридор интерконективног далековода у највећој мери пролази ван насељених и грађевинских подручја већих густина на претежно шумском и пољопривредном земљишту. Становништво је груписано у насељу Мокра Гора и мањим засеоцима у близини туристичког центра „Калуђерске баре“ у насељу Мала Река, док се у окружењу подручја Просторног плана налазе засеоци Крсмановићи (насеље Мокра Гора) и Лунићи (насеље Рача, општина Прибој).

Мрежа насеља на подручју Просторног плана стога представља фрагменте мрежа насеља чији су центри Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријепоље. Међу сеоским насељима у непосредном окружењу Просторног плана значајнија су насеља Кремна на територији града Ужица, Горње Бабине и Доње Бабине на територији општине Пријепоље, са функцијама центара заједница насеља. Мокра Гора на територији града Ужица и Бања у општини Прибој издвајају се као насеља са специфичним (туристичким) функцијама. Такође, дуж коридора далековода нема објеката јавних служби.

Коридор интерконективног далековода се приближава грађевинском подручју насеља Мала Река и прелази преко грађевинског подручја насеља Мокра Гора у граду Ужицу, у дужини од око 670 m, између УС15 и УС17. Просторним планом утврђује се положај коридора и угаоних стубова интерконективног далековода кроз грађевинско подручје насеља Мокра Гора, који су у близини трасе постојећег ДВ220kV број 206 „Бајина Башта - Пљевља“. Након изградње далековода и успостављања његовог заштитног појаса може доћи до испољавања одређеног негативног утицаја на део насеља Мокра Гора у погледу: ограничења коришћења дела грађевинског земљишта (изградњом далековода и успостављањем заштитног појаса), смањеног комфора становника објеката колективног становања, фрагментације простора успостављањем нових зона заштите далековода, формирања новог извора буке и ЕМП, ремећења естетског доживљаја амбијента туристичког насеља Мокра Гора и сл.

Негативни утицаји изградње и експлоатације интерконективног далековода на насеља и појединачне стамбене објекте минимизоваће се применом мера и правила датим у делу 3.3.4. „Стање и заштита животне средине у току изградње и експлоатације далековода“, 3.3.5. „Мере заштите од удеса и у ванредним ситуацијама“, као и у поглављу „4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“.

3.5. Однос према другим техничким системима и објектима

3.5.1. Положај далековода у односу на саобраћајну инфраструктуру

Коридор планираног интерконективног далековода се укршта са категорисаном и некатегорисаном путном мрежом различитог нивоа, железничком пругом и са трасом туристичке пруге. Приближне стационаже укрштање коридора далековода са постојећом и планираном транспортном инфраструктуром дате су у Табели 5. и приказани на листовима Карте детаљне разраде.

Коридор далековода се, између осталих, укршта са, или је у непосредној близини следећих значајнијих саобраћајница (према Уредби о категоризацији државних путева „Службени гласник РС“, 105/13, 119/13 и 93/15):

- ДП ИБ број 28 Мали Зворник - Љубовија - Рогачица - Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман) више пута пролази преко подручја Просторног план и то на следећим стационажама: пут улази у подручје Просторног плана деоницом 02813, између чвора 2811 (km 139+077) и чвора 2812 (km 157+293), а затим на стационажама km146+252 и km146+353, km146+454 и km146+554, потом паралелно прати коридор у дужини од око 5,5 km, затим опет између km152+031 и km 152+132.
- ДП ПА број 191 Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац) улази на подручје Просторног плана деоницом 19101, између чворова 2327 (km0+000) и чвора 19101 (km14+128), а затим између km9+640 пресеца и km9+742.

- ДП ПА број 194 Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој – Саставци, пролази подручјем Просторног плана деоницом 19403, између чворова 2324 (km52+257 на ДП ИБ-+29) и 19101 (km78+031), улази на подручје Просторног плана између стационача km74+557 и km74+660.
- државни пут ПБ реда број 403: Калуђерске Баре - Митровац – Заовине улази на подручје Просторног плана деоницом 40301 између чворова 17005 (km0+000) и 40301 (km21+011) и између стационача km0+574 и km 0+677.

Коридор далековода се укршта и са:

- магистралном железничком пругом Е-79 (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница са Републиком Црном Гором на приближним стационачама km 204+675 и km 233+996 ове пруге;
- туристичке пруге Шарган - Витаси - Мокра Гора – Вишеград, на приближној стационажи km 270+545 ове пруге.

Планирани развој саобраћаја у обухвату и непосредном окружењу Просторног плана подразумева даљи развој друмског и железничког, као и развој локалне путне мреже пре свега:

- појачаним одржавањем, рехабилитацијом и реконструкцијом постојећих државних путева I реда, државних путева II реда и општинских путева према планским решењима датим у другим просторима плановима подручја посебне намене и просторним плановима јединица локалне самоуправе;
- ревитализацијом и модернизацијом постојеће регионалне железничке пруге (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница са Републиком Црном Гором;
- реконструкцијом и модернизацијом постојеће туристичке пруге Шарган - Витаси - Мокра Гора - Вишеград.

3.5.2. Положај далековода у односу на енергетску инфраструктуру

Коридор планираног интерконективног далековода се укршта, или се паралелно води са следећим далеководима (Табела 5. и листови Карте детаљне разраде):

- 220 kV бр. 213/1 ТС „Бајина Башта“ - ТС „Обреновац А“ (укрштање);
- 220 kV бр. 203/1 ТС „Бајина Башта“ - чвор „Вардиште“, (укрштање и паралелно вођење);
- 220 kV бр. 204 ТС „Бајина Башта“ - ТС „Београд 3“, (укрштање);
- 220 kV бр. 291 ТС „Бајина Башта“ - ТС „Пожега“, (укрштање);
- 220 kV бр. 214/3 ТС „Пожега“ - чвор „Вардиште“, (укрштање);
- 220 kV бр. 203/2 чвор „Вардиште“ - ХЕ „Бистрица“, (укрштање и паралелно вођење);
- 110 kV бр. 134/3 ХЕ „Кокин брод“ - ХЕ „Потпећ“, (укрштање);
- 110 kV бр. 1117 ХЕ „Потпећ“ – „Пријепоље“, (укрштање и паралелно вођење);
- 110 kV бр. 134/4 ХЕ „Потпећ“ - граница - ТС „Пљевља 1“, (паралелно вођење); и
- 220 kV бр. 266 ТС Пожега - граница - ТС Пљевља 2, (паралелно вођење).

Највећи утицај планираног далековода је свакако на постојећи далековод 220 kV број 206 „Бајна Башта-Пљевља“, чију трасу већим делом користи и који је предвиђен за демонтажу једновремено са изградњом интерконективног далековода. Поред овога, да би се омогућило укрштање постојећих ДВ220kV бр. 203/1 „Бајина Башта“ – „Бистрица“ и ДВ220kV бр. 291 „Бајина Башта“ – „Пожега“, који остају у погону, трасе далековода бр. 203/1 и бр. 291 се делимично измештају. Траса вода бр. 203/1 се уводи у трасу вода бр. 206 у близини стуба број 2 и поново враћа у своје поље у оквиру ТС 220/35kV „Бајина Башта“. Далекковод 220kV бр. 291 се продужава ка локацији у близини стуба бр. 2 ДВ220kV бр. 203 и поново враћа у своје поље у оквиру ТС 220/35kV „Бајина Башта“. На овај начин се ослобађа локација постојећег стуба бр. 2 вода бр. 291 у чијој близини се поставља угаона тачка УС2 интерконективног далековода. Укрштање поменутих 220kV далековода врши се између УС2 – УС3 интерконективног далековода.

У смислу свих ових промена и усклађивања трасе планираног и постојећих далековода дозвољено је изводити санације, адаптације и реконструкције постојећих далековода, трафостаница и разводних постројења.

Интерконективни далековод неће бити у техничкој повезаности са дистрибутивном електроенергетском мрежом, која је у функцији насеља односно потрошача на подручју Просторног плана и у непосредном окружењу. У том смислу, утицај интерконективног далековода на дистрибутивну мрежу биће у делу техничке реализације укрштаја и вођења. Коридор интерконективног далековода се укршта или се паралелно води са следећим далеководима:

- ДВ 10kV између УС5 и УС6;
- ДВ 10kV (подземни пролаз испод интерконективног далековода) између УС6 и УС7;
- Кабловски вод 35kV и ДВ 10kV између УС8 и УС9;
- Кабловски вод 10kV и ДВ 10kV између УС9 и УС10;
- ДВ 10kV између УС14 и УС15;
- Кабловски вод 10kV и ДВ10kV између УС16 и УС17;
- ДВ 10kV између УС19 и УС20;
- ДВ 10kV између УС24 и УС25;
- Далековод за ТС 10/0,4kV у близини УС24;
- ДВ 10kV „Јабуре“ (AlCe 35mm² на бетонским стубовима) између УС30 и УС31;
- ДВ 10kV „Суво поље“ (AlCe 35mm² на бетонским стубовима) између УС32 и УС33;
- ДВ 10kV „Раковића коса“ (AlCe 35mm² на бетонским стубовима) између УС33 и УС34;
- ДВ 10kV „Мажихи“ (AlCe 35mm² на бетонским стубовима) између УС38 и УС39;
- ДВ 10kV између УС43 и УС44;
- ДВ 10kV између УС46 и УС47; и
- ДВ 10kV између УС48 и УС49.

Приликом усклађивања планираног далековода са дистрибутивном мрежом дозвољено је изводити санације, адаптације, измештање и реконструкције постојећих мрежа и то се не сматра изменом овог просторног плана.

3.5.3. Положај далековода у односу на водопривредну инфраструктуру

Осим преласка коридора далековода преко дела акваторије језера ХЕ „Потпећ“ нема других значајнијих укрштања коридора са објектима и системима водопривредне инфраструктуре. Однос коридора и водних објеката описан је у делу „3.3. Утицај на природу и животну средину и мере заштите“, „3.3.1. Заштита и коришћење природних ресурса“, „3.3.1.3. Воде“.

3.5.4. Положај далековода у односу на водове, објекте и везе електронских комуникација

Према подацима добијеним од телекомуникационих оператора, коридор планираног далековода пролази подручјем у којем постоји значајан број објеката електронских комуникација. Највећи број тих објеката су оптички или бакарни каблови са којима се коридор укршта или се, повремено, паралелно води. Остали објекти у близини коридора су базне станице мобилне телефоније, које најчешће нису у његовој непосредној близини.

Јавна телекомуникациона мрежа, на највећем делу коридора, је добро развијена, што омогућава повољне услове за изградњу и експлоатацију далековода. Постојећа мрежа фиксних електронских комуникација на подручју Просторног плана и његовом непосредном окружењу састоји се од објеката комуникација, транспортне мреже и приступних мрежа.

Подручје плана покривено је сигнаlima сва три оператора мобилне телефоније: „Телеком Србија – МТС“, „Telenor“ и „VIP Mobile“.

Конфигурација терена условљава да је на брдском подручју и у клисури слабија покривеност сигнаlima док на неким местима и нема сигнала.

Подручје просторног плана покривено је радио и ТВ дифузним сигналом преко више емисионих станица које се налазе у ширем подручју трасе.

3.5.4.1. Објекти фиксне телекомуникационе мреже

Коридор далековода се укршта са знатним бројем оптичких и бакарних каблова приступних мрежа ка малобројним насељима или њиховим деловима које су у обухвату Просторног плана, као и у његовом непосредном окружењу. Највећи број каблова је подземни, који су положени директно у ров или у заштитне ПВЦ цеви, а незнатан број разводних каблова секундарне мреже је положен по стубовима. Сви каблови су власништво оператора „Телеком Србија“.

Укрштања каблова са коридором далековода и паралелна вођења су приказана на рефералној карти број 2, на Карти детаљне разраде, а стационаже свих укрштања у Табели 5.

Међусобни положај комуникационих каблова и далековода дефинисан је Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката

(„Службени лист Републике Србије“, број 16/2012). Према овом Правилнику, најмање растојање између постојећег подземног комуникационог вода и стуба планираног далековода зависе од напонског нивоа далековода и, за далековод од 400 kV, износи 25 m. Ако се, у реалним условима, не могу постићи ова растојања потребно је применити заштитне мере.

Електроенергетски објекти, посебно далеководи највиших напонских нивоа, могу да врше знатан штетан утицај на водове електронских комуникација који су у близини далековода. Овај утицај се испољава као индуковани напон који може бити сметња и /или опасност за све подземне и надземне електронске водове са металним елементима, који су у непосредној близини трасе далековода, у зависности од међусобног положаја кабла и далековода, погонског стања далековода, специфичног отпора земљишта и типа локације. Растојања у којима се може испољити штетан утицај далековода на комуникационе водове дефинисана су Правилником и износе од 5m до 50 m у урбаним подручјима, односно од 10 m до 100 m, у руралним срединама. Због тога је, у складу са Правилником, урадити анализу (прорачун) евентуалног штетног утицаја и, по потреби, применити прописане заштитне мере за све комуникационе каблове са металним елементима који су у зони утицаја.

Сви оптички каблови који се налазе у близини трасе овог далековода су без металних елемената и на њих нема утицаја далековода. У случајевима где оптички кабл смета изградњи стуба далековода, потребно је изместити оптички кабл. У том случају, обавеза је инвеститора да уради пројект измештања кабла у сарадњи са власником кабла.

Обавеза инвеститора је да у фази пројектовања и изградње далековода прибави услове, уради прорачуне утицаја далековода на све бакарне каблове из Табеле 5. и по потреби предвиди мере њихове заштите или, у посебним случајевима, њиховог измештања. Прорачуне утицаја треба урадити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени лист Републике Србије“, број 16/2012). За поменуте прорачуне утицаја и мере потребно је да се прибави сагласност, и по потреби обезбеди надзор од стране телекомуникационог предузећа надлежног за изградњу/газдовање телекомуникационим каблом.

3.5.4.2. Објекти мобилне мреже

Према подацима добијеним од оператора мобилне телефоније ниједна базна станица на подручју Просторног плана, својим положајем није сметња за изградњу далековода.

Са друге стране, далековод нема штетних утицаја на рад базних станица мобилне мреже које се налазе у близини коридора. Међутим, у случају да неки од стубова далековода буде на траси радиорелејних веза које повезују мрежу мобилних станица међусобно, он ће својим положајем ометати функционисање те везе. С обзиром да ће тачан положај стубова бити утврђен у техничкој документацији, на Рефералној карти 2. учтране су трасе свих радиорелејних веза које се укрштају са коридором далековода. Инвеститор је у обавези да приликом израде техничке документације далековода утврди да ли се неки од стубова налази на траси радиорелејних веза и да за те стубове достави власнику радио-релејне везе коту највише тачке стуба, ради провере евентуалног утицаја. Власнику треба доставити следеће податке о стубу: координате центра стуба, ширину стуба у правцу простирања радио-коридора и коту највише тачке стуба. Власници радиорелејних веза, као и укрштања коридора далековода и радио-коридора су:

- „Телеком Србија” за стубове између УС 9 –УС10, УС14-УС15, УС 19 –УС20 (стационажа 23+819), УС26-УС27, УС28-УС 29 и УС42-УС 43
- „Telenor“ за стубове између УС 19 –УС20 (стационажа 23+926),УС 27 –УС28, УС31-УС32 и УС49-УС50.

Сви подаци о постојећим објектима електронских комуникација дуж коридора планираног далековода, дати су крајем 2015. године, те је неопходно, пре извођења радова на изградњи далековода, затражити услове од свих оператора.

3.5.4.3. Објекти радио и ТВ дифузије

Према условима добијеним од ЈП „Емисиона техника и везе“ у ширем окружењу коридора планираног далековода у раду су 8 емисионих станица радио и ТВ сигнала. Ниједна од ових станица се не налази у непосредној близини коридора далековода, те не постоји опасност од евентуалног утицаја на њих, нити на радиорелејне везе које их повезују.

3.6. Употреба земљишта

На подручју Просторног плана земљиште се користити у највећој мери као шумско, пољопривредно, водно, а мањим делом као грађевинско. Планским решењима се не мења начин коришћења земљишта, осим на локацији за формирање грађевинске парцеле за објекат јавне намене РП400кV „Бајина Башта”.

Табела 4: Биланс коришћења земљишта по јединицама локалне самоуправе

Општина / Град	Коришћење земљишта (ha - %)								Укупно	
	Пољопривредно		Шумско		Водно		Остало			
Бајина Башта	40,64	45,60	46,33	51,98	0,11	0,12	2,05	2,30	89,13	10,64
Ужице	52,04	21,20	188,01	76,57	1,51	0,61	3,98	1,62	245,54	29,33
Чајетина	26,38	26,34	73,04	72,92	0,51	0,51	0,23	0,23	100,16	11,96
Прибој	51,37	29,13	120,77	68,49	2,11	1,20	2,08	1,18	176,33	21,06
Пријеполје	56,51	24,98	167,35	73,99	0	0	2,32	1,03	226,18	27,01
Укупно	226,94	27,10	595,50	71,12	4,24	0,51	10,66	1,27	837,34	100,00

Према подацима из CORINE базе података о коришћењу земљишта у 2012. години (<http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/>)

Планирана грађевинска парцела формираће се на пољопривредном земљишту, на укупно око 2,89 ha на територији КО Зауглине у општини Бајина Башта.

За извођење радова на изградњи далековода овим Просторним планом се успоставља извођачки појас чија је укупна површина око 334,28ha (око 40% подручја Просторног плана).

Табела 5. Списак тачака укрштања коридора далековода са границама јединица локалних самоуправа, водотоцима и другим инфраструктурним системима и објектима

Од портала РП „Бајина Башта“ до УС1							
рб.	Ознака	Објекат	К. О.	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. km
0	УЕ0	Далековод 220kV	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	0+057
Од УС1 до УС21							
рб.	Ознака	Објекат	К. О.	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. km
1	УО1	Оптички кабл	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	0+020
2	УЕ1	Далековод 220kV	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	0+032
3	УП1	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+164
4	УЕ2	Далековод 220 kV	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	0+168
5	УЕ3	Далековод 220 kV	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	0+232
6	УП2	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+420
7	УП3	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+531
8	УР1	Река	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	0+900
9	УР2	Река	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	0+999
10	УП4	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	1+151
11	УП5	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	1+203
12	УП6	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	1+496
13	УП7	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	1+705
14	УП8	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	1+708
15	УП9	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+011
16	УР3	Река	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	2+091
17	УП10	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+202
18	УП11	Локални пут	Зауглине	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+218
19	УК1	Граница КО	Зауглине- Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	2+550
20	УП12	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+649
21	УП13	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+656
22	УП14	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+664
23	УР4	Река	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	2+693
24	УП15	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+814
25	УП16	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+896
26	УП17	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	2+966
27	УП18	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	3+471
28	УО2	Оптички кабл	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	3+472
29	УП19	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	3+696
30	УП20	Локални пут	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	3+753
31	УР5	Река	Рача	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	3+957
32	УК2	Граница КО	Рача-Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	4+068
33	УП21	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	4+077

34	УР6	Река	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	4+086
35	УП22	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	4+409
36	УП23	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	4+612
37	УО3	Оптички кабл	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	4+865
38	УП24	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	6+136
39	УО4	Оптички кабл	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	6+200
40	УР7	Река	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	6+327
41	УП25	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	6+715
42	УР8	Река	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	6+865
43	УП26	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	7+081
44	УО5	Оптички кабл	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	7+250
45	УП27	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	7+367
46	УО6	Оптички кабл	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	7+464
47	УРР1	Радиорелејне везе	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком Србије	7+672
48	УР9	Река	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са реком	7+782
49	УП28	Локални пут	Мала Река	Бајина Башта	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	7+923
50	УК3	Граница КО/Општине	Мала Река- Кремна	Бајина Башта/Ужице	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	8+560
51	УО7	Оптички кабл	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	8+560
52	УП29	Државни пут ПБ-403	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	8+563
53	УП30	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	8+858
54	УР10	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	8+942
55	УР11	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	9+452
56	УП31	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	9+796
57	УР12	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	9+816
58	УП32	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	9+993
59	УП33	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	10+173
60	УП34	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	10+297
61	УП35	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	10+336
62	УП36	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	10+394
63	УР13	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	10+466
64	УР14	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	10+523
65	УР15	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	10+603
66	УР16	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	10+648
67	УП37	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	10+925
68	УР17	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	11+241
69	УР18	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	11+587
70	УП38	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	11+733

71	УР19	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	12+122
72	УП39	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	12+135
73	УП40	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	12+555
74	УР20	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	12+823
75	УП40	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	13+291
76	УР21	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	13+716
77	УР22	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	13+890
78	УР23	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	14+204
79	УР24	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	14+389
80	УП41	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	14+745
81	УР25	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	15+213
82	УР26	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	15+445
83	УП42	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	15+579
84	УП43	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	15+949
85	УР27	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	15+963
86	УР28	Река	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	15+996
87	УП44	Локални пут	Кремна	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	16+362
88	УК4	Граница КО	Кремна-Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	16+596
89	УП45	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	16+836
90	УП46	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	16+904
91	УП47	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	17+033
92	УО8	Коаксијални кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Оптички кабл	17+440
93	УП48	Државин пут ИБ-28	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	17+463
94	УП49	Државин пут ИБ-28	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	17+526
95	УО9	Коаксијални кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Оптички кабл	17+564
96	УП50	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	17+692
97	УП51	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	18+257
98	УР28	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	18+317
99	УП52	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	18+329
100	УП53	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	18+460
101	УП54	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	18+503
102	УЕ4	Далековод 10кВ	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	18+951
103	УП55	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	19+168
104	УО10	Оптички кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	19+170
105	УР29	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	19+262
106	УО11	Оптички кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	19+311
107	УП56	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	19+922
108	УП57	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	20+031
109	УП58	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	20+060
110	УП59	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	20+133
111	УРР2	Радиорелејне везе	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком	20+201

						Србије	
112	УРР3	Радиорелејне везе	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком Србије	20+377
113	УР30	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	20+476
114	УЕ5	Далековод 10kV	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	20+802
115	УПР1	Железничка пруга	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга	20+882
116	УО12	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	20+883
117	УО13	Оптички кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Оптички кабл - Телеком Србије	20+884
118	УО14	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	20+956
119	УО15	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	21+050
120	УОВ1	Колектор отпадне воде	Мокра Гора	Ужице	планирано	Укрштање са канализационом инфраструктуром - канализација	21+053
121	УП60	Државни пут ИБ-28	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	21+065
122	УО16	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	21+081
123	УР31	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	21+134
124	УП61	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	21+149
125	УВ1	Водовод	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	21+241
126	УР32	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	21+310
127	УП62	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	21+332
128	УП63	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	21+626
129	УП64	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	21+722
130	УП65	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	22+183
131	УР33	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	22+267
132	УО17	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	22+490
133	УП66	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	22+490
134	УП67	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	22+686
135	УП68	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	22+738
136	УП69	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	23+636
137	УРР4	Радиорелејне везе	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – Телеком Србије	23+819
138	УП70	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	23+829
139	УП71	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	23+889
140	УП72	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	23+924
141	УРР5	Радиорелејне везе	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Теленор	23+926
142	УР34	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	24+113
143	УП73	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	24+153
144	УП74	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	24+261
145	УП75	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	24+451

146	УО18	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	24+826
147	УП76	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	24+837
148	УР35	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	25+293
149	УЕ6	Далековод 10kV	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	25+421
150	УР36	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	25+456
151	УО19	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	25+518
152	УП77	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	25+520
Од УС21 ка граници са БИХ							
рб.	Ознака	Објекат	К. О.	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. km
1	УП1	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+260
2	УО1	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – бакарни кабл - Телеком Србије	0+262
3	УП2	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+339
4	УП3	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+358
5	УП4	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+615
6	УП5	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+646
7	УП6	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+678
8	УП7	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	0+715
Од УС21 ка граници са Републиком Црном Гором							
рб.	Ознака	Објекат	К. О.	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. km
153	УО20	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	26+045
154	УП78	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	26+056
155	УО21	Бакарни кабл	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	26+089
156	УП79	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	26+099
157	УЕ7	Далековод 220kV	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	26+306
158	УЕ8	Далековод 220kV	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	26+702
159	УР37	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	27+400
160	УП80	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	27+600
161	УР38	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	28+084
162	УР39	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	28+765
163	УП81	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	28+967
164	УП82	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	29+606
165	УР40	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	30+218
166	УП83	Локални пут	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	30+292
167	УР41	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	31+065
168	УР42	Река	Мокра Гора	Ужице	постојеће	Укрштање са реком	31+872
169	УК5	Граница КО - Град-Општина	Мокра Гора - Јабланица	Ужице - Чајетина	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	32+441
170	УП84	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	32+559
171	УП85	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	32+784
172	УП86	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	32+900
173	УР43	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	33+602

174	УПР2	Железничка пруга у тунелу	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга	33+693
175	УЕ9	Далековод 110kV	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	33+755
176	УР44	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	33+907
177	УП87	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	33+913
178	УР45	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	34+150
179	УП88	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	35+626
180	УП89	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	35+666
181	УП90	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	35+726
182	УР46	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	35+974
183	УР47	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	36+099
184	УР48	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	36+524
185	УР49	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	36+787
186	УР50	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	36+808
187	УР51	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	37+518
188	УП91	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	37+695
189	УП92	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	37+822
190	УР52	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	38+310
191	УР53	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	38+485
192	УР54	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	38+536
193	УЕ10	Далековод 110kV	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	38+832
194	УР55	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	38+840
195	УР56	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	39+214
196	УР57	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	39+801
197	УР58	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	40+272
198	УП93	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	40+518
199	УП94	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	40+605
200	УР59	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	41+485
201	УР60	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	41+552
202	УР61	Река	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са реком	41+691
203	УРР6	Радиорелејне везе	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком Србије	42+272
204	УП95	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	42+302
205	УП96	Локални пут	Јабланица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	42+401
206	УК6	Граница КО - Општина	Јабланица - Рача	Чајетина - Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	42+453
207	УР62	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	42+457
208	УП97	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	42+533
209	УП98	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	42+657
210	УП99	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	42+834
211	УР63	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	42+909
212	УП100	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	43+185
213	УР64	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	43+189
214	УП101	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	43+572

215	УП102	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	43+745
216	УП103	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	44+233
217	УП104	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	44+428
218	УР65	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	44+896
219	УП105	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	44+923
220	УР66	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	44+938
221	УР67	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	45+064
222	УП106	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	45+082
223	УП107	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	45+779
224	УР68	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	45+784
225	УП108	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	45+959
226	УР69	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	45+977
227	УРР7	Радиорелејне везе	Раца	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Теленор	46+270
228	УП109	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	46+996
229	УП110	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	47+419
230	УР70	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	47+557
231	УР71	Река	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	48+069
232	УП111	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	48+374
233	УП112	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	48+397
234	УП113	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	48+863
235	УОВ2	Колектор фекалне воде	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са комуналном инфраструктуром - канализација	48+905
236	УК7	Граница КО	Рача - Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	48+910
237	УР72	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	48+921
238	УР73	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	49+030
239	УРР8	Радиорелејне везе	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком Србије	49+043
240	УП114	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	49+202
241	УП115	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	49+236
242	УП116	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	49+253
243	УР74	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	49+344
244	УП117	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	49+684
245	УП118	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	49+704
246	УК8	Граница КО	Бања - Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	49+957
247	УП119	Локални пут	Рача	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+013
248	УК9	Граница КО	Рача - Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	50+066
249	УП120	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+068
250	УП121	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+430
251	УП122	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+492
252	УП123	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+516
253	УП124	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	50+944
254	УО22	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	50+948
255	УР75	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	50+968
256	УР76	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	51+416

257	УОВ3	Колектор отпадне воде	Бања	Прибој	планирано	Укрштање са комуналном инфраструктуром - канализација	51+608
258	УО23	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	51+612
259	УП125	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	51+614
260	УП126	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	51+664
261	УО24	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	52+205
262	УО25	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	52+425
263	УРР9	радиорелејне везе	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Теленор	52+738
264	УП127	Државни пут ПА-194	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	52+802
265	УО26	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Оптички кабл	52+810
266	УЕ11	Далековод 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	52+822
267	УП128	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	52+827
268	УЕ12	Далековод 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	53+212
269	УР77	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	53+246
270	УО27	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	53+745
271	УП129	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	53+763
272	УОВ4	Колектор фекалне воде	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са комуналном инфраструктуром - канализација	53+787
273	УР78	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	53+852
274	УП130	Локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	54+096
275	УЕ13	Далековод 110kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	54+190
276	УР79	Река	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	54+630
277	УО28	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	54+692
278	УО29	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Оптички кабл	54+843
279	УВ2	Водовод	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	55+196
280	УПР3	Железничка пруга у тунелу	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга	55+208
281	УОВ5	Колектор отпадне воде	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са комуналном инфраструктуром - канализација	55+246
282	УП131	Државни пут ПА-194	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	55+290
283	УА1	Акумулација	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - језеро	55+405
284	УЕ14	Далековод 110kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	55+408
285	УК10	Граница КО	Бања - Калафати	Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	55+414
286	УЕ15	Далековод 220kV	Калафати	Прибој	постојеће	Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод	56+165
287	УП132	Локални пут	Калафати	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	56+541
288	УП133	Локални пут	Калафати	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	56+731
289	УК11	Граница КО	Калафати - Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	56+957
290	УП134	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	57+034
291	УП135	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	57+050
292	УП136	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	57+489

293	УП137	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	57+652
294	УР80	Река	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	57+751
295	УР81	Река	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	58+061
296	УП138	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	58+368
297	УП139	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	58+444
298	УП140	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	58+497
299	УП141	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	58+627
300	УР82	Река	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са реком	59+661
301	УП142	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	59+839
302	УП143	Локални пут	Мажићи	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	60+030
303	УК12	Граница КО - Општине	Мажићи - Цурово	Прибој - Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	60+083
304	УП144	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	60+777
305	УП145	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	60+878
306	УП146	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+069
307	УР83	Река	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	61+141
308	УП147	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+373
309	УП148	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+457
310	УР84	Река	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	61+547
311	УП149	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+644
312	УП150	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+770
313	УП151	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	61+805
314	УП152	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	62+259
315	УР85	Река	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	62+455
316	УР86	Река	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	62+635
317	УП153	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	62+820
318	УП154	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	62+951
319	УП155	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	63+362
320	УР87	Река	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	63+551
321	УП156	Локални пут	Цурово	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	63+703
322	УК13	Граница КО	Цурово - Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	63+959
323	УП157	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	63+972
324	УР88	Река	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	64+025
325	УП158	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	64+396
326	УП159	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	64+558
327	УП160	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	64+952
328	УП161	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	65+059
329	УР89	Река	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	65+071
330	УР90	Река	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	65+241
331	УВ3	Водовод	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	65+271
332	УР91	Река	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	65+415
333	УП162	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	65+574
334	УП163	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	65+939

335	УВ4	Водовод	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	66+034
336	УП164	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	66+039
337	УР92	Река	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	66+119
338	УРР10	Радиорелејне везе	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Телеком Србије	66+251
339	УВ5	Водовод	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	66+542
340	УП165	Локални пут	Избичањ	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	66+611
341	УК14	Граница КО	Избичањ - Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	66+612
342	УР93	Река	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	67+351
343	УР94	Река	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	67+473
344	УО30	Бакарни кабл	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	67+536
345	УВ6	Водовод	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	67+537
346	УП166	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	67+539
347	УП167	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	67+697
348	УП168	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	68+131
349	УК15	Граница КО	Ђурашићи - Душманићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	68+212
350	УП169	Локални пут	Душманићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	68+354
351	УК16	Граница КО	Душманићи - Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	68+452
352	УП170	Државни пут ПБ-403	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	68+583
353	УП171	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	68+835
354	УП172	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	69+149
355	УК17	Граница КО	Ђурашићи - Душманићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	69+198
356	УК18	Граница КО	Душманићи - Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	69+484
357	УП173	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	69+773
358	УР95	Река	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	70+029
359	УП174	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	70+097
360	УП175	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	70+404
361	УП176	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	70+633
362	УП177	Локални пут	Ђурашићи	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	70+819
363	УК19	Граница КО	Ђурашићи - Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	71+434
364	УП178	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	71+454
365	УР96	Река	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	71+454
366	УП179	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	71+797
367	УП180	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	72+400
368	УП181	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	72+545
369	УО31	Бакарни кабл	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	72+632
370	УР97	Река	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	72+751
371	УО32	Оптички кабл	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Оптички кабл	72+909

372	УП182	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	72+927
373	УП183	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+060
374	УП184	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+272
375	УП185	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+398
376	УП186	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+537
377	УР98	Река	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са реком	73+577
378	УК20	Граница КО	Доње Бабине - Сељане	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	73+583
379	УП187	Локални пут	Сељане	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+627
380	УК21	Граница КО	Сељане - Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	73+709
381	УП188	Локални пут	Сељане	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+717
382	УП189	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	73+832
383	УП190	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	74+291
384	УК22	Граница КО	Доње Бабине - Сељане	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	74+372
385	УК23	Граница КО	Сељане - Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	74+494
386	УП191	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	74+689
387	УП192	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	75+283
388	УП193	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	75+591
389	УВ7	Водовод	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	75+597
390	УРР11	Радиорелејне везе	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - Теленор	76+692
391	УП194	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	76+714
392	УП195	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	77+302
393	УО33	Бакарни кабл	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - бакарни кабл	77+333
394	УП196	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	77+457
395	УП197	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	77+517
396	УП198	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	78+715
397	УП199	Локални пут	Доње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	80+032
398	УК24	Граница КО	Доње Бабине - Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са границом катастарске општине	80+189
399	УП200	Локални пут	Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	80+529
400	УП201	Локални пут	Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	80+693
401	УП202	Локални пут	Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	81+211
402	УП203	Локални пут	Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	82+061
403	УВ8	Водовод	Горње Бабине	Пријеполје	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	82+202
404	УП204	Локални пут	Горње	Пријеполје	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	82+278

			Бабине				
405	УП205	Локални пут	Горње Бабине	Пријепоље	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	82+291
406	УВ9	Водовод	Горње Бабине	Пријепоље	постојеће	Укрштање са водном инфраструктуром - водовод	82+349
407	УП206	Локални пут	Горње Бабине	Пријепоље	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут	82+530

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне/појасе

Просторним планом успостављају се две просторне целине: простор за изградњу РП400kV „Бајина Башта” и простор коридора интерконективног далековода. У оквиру коридора интерконективног далековода успоставља се заштитна зона (у којој ће се, након изградње далековода, успоставити заштитни појас) и извођачки појас. Просторна целина коју чини коридор интерконективног далековода је предмет детаљне разраде овог просторног плана.

Обухват и границе просторних целина, односно зоне заштите и извођачког појаса одређени су графички у листу број 1. Карте детаљне разраде и текстуално у следећим тачкама овог просторног плана „1.1.4. Граница подручја Просторног плана са појасима заштите“ и „1.1.5. Границе и обухват целина подручја посебне намене“ у поглављу „1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ“, део „1.1 Обухват и опис граница подручја Просторног плана“.

4.1.1. Површине јавне намене

На основу Плана детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“, („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016.) утврђује се јавна намена простора за изградњу РП400kV на целој катастарској парцели (к.п.) 480/1, и на деловима к.п. : 441/1, 439/2, 454, 455, 457, 458, 459, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 494/1, све у К.О. Зауглине, општина Бајина Башта.

Простор за утврђивање јавног интереса, укупне површине од око 2,89 ha, одређен је следећим координатама преломних тачака (редни број тачке, X координата, Y координата) и приказан је бројевима на рефералним картама Просторног плана и листу број 1. Карте детаљне разраде: 1. 7380361, 4868754; 2. 7380350, 4868585; 3. 7380289, 4868589; 136. 7380192, 4868596; 137. 7380200, 4868719; 138. 7380153, 4868722; 139. 7380155, 4868767.

4.2. Правила уређења и организације земљишта

Правила уређења и организације земљишта у обухвату просторне целине коју чини разводно постројење РП400kV спроводе се у складу са Планом детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“, („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016).

Правила уређења и организације земљишта у обухвату просторне целине коју чини коридор интерконективног далековода обезбеђују техничке захтеве у вези изградње, експлоатације и заштите далековода, као и услове у погледу коришћења обухваћених површина.

Претходни захтеви се обезбеђују успостављањем заштитне зоне и извођачког појаса у обухвату коридора интерконективног далековода, са следећим правилима уређења и организације земљишта:

- У заштитној зони се—обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова и простор за успостављање заштитног појаса интерконективног далековода.
- У извођачком појасу се—обезбеђује трајна службеност прелаза/заузећа за потребе припремних, грађевинских и електромонтажних радова, односно изградњу стубова далековода, постављање (надземних) водова, надзор и одржавање инсталације далековода.

У заштитној зони и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања техничких услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање интерконективним далеководом код израде друге планске и урбанистичко-техничке документације, изградње, инвестиционог одржавања или реконструкције других објеката и инфраструктуре. Претходна сагласност је потребна и у случају засађивања дрвећа и другог високог растиња. Наведена правила се односе и на заштитни појас, који се успоставља накнадно у оквиру заштитне зоне, након изградње интерконективног далековода.

4.3. Коридор далековода

Коридор интерконективног далековода је ближе одређен у делу „1.1.5. Границе и обухват целина подручја посебне намене“ овог просторног плана, аналитичким елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака границе Просторног плана, односно заштитне зоне, затим пописом обухваћених катастарских парцела, графички на листовима Картама детаљне разраде, као списком карактеристичних темених тачака подужне осе коридора далековода (број темене тачке, х координата, у координата): УС1. 7380232, 4868526; УС2. 7380200, 4868344; УС3. 7380218, 4868193; УС4. 7380295, 4868091; УС5. 7380842, 4867485; УС6. 7380931, 4867050; УС7. 7383051, 4865245; УС8. 7383613, 4864328; УС9. 7383838, 4862779; УС10. 7383602, 4861238; УС11. 7383260, 4856376; УС12. 7380761, 4854689; УС13. 7380107, 4853554; УС14. 7379763, 4852655; УС15. 7379949, 4850929; УС16. 7379970, 4850524; УС17. 7379669, 4849457; УС18. 7379244, 4849000; УС19. 7378572, 4848371; УС20. 7377712, 4847435; УС21. 7377589, 4846738; УС21а. 7377441, 4846597; УС21б. 7377637, 4846533; УС21ц. 7377698, 4846255; УС21д. 7377889, 4846071; УС22. 7378057, 4844649; УС23. 7379649, 4843810; УС24. 7381734, 4841929; УС25. 7382659, 4836743; УС26. 7381993, 4833551; УС27. 7381917, 4830197; УС28. 7383912, 4828010; УС29. 7384773, 4826322; УС30. 7384407, 4825155; УС31. 7384856, 4823476; УС32. 7384880, 4822519; УС33. 7385709, 4821494; УС34. 7385699, 4820778; УС35. 7385447, 4820245; УС36. 7385758, 4819570; УС37. 7385696, 4819067; УС38. 7386220, 4818259; УС39. 7386865, 4817210; УС40. 7387687, 4815151; УС41. 7387964, 4814063; УС42. 7388309, 4812248; УС43. 7388427, 4810061; УС44. 7388192, 4808396; УС45. 7386658, 4807559; УС46. 7386130, 4807625; УС47. 7385587, 4807713; УС48. 7384259, 4807545; УС49. 7381312, 4805615; УС50. 7376422, 4803880; УС51. 7374962, 4804275.

Границе заштитне зоне и извођачког појаса утврђује се према геодетски одређеној подужној оси коридора далековода и аналитичким елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака границе плана/заштитне зоне.

У случају неслагања података из списка тачака датих у делу „1.1.5. Границе и обухват целина подручја посебне намене“ са графичким приказом граница извођачког појаса и заштитне зоне меродавна је ситуација приказана на листовима Карте детаљне разраде.

Појаси у обухвату планиране регулације, изван простора намењеног за планирано разводно постројење РП400kV, захватају следећу површину:

- заштитна зона, ширине 2x 50,0 m и укупне површине од 834,45 ha, од чега
- извођачки појас, ширине 2x20,0 m и укупне површине од 333,78 ha.

Површине за стубна места обезбеђују се искључиво у оквиру регулације извођачког појаса. Површина стубног места по правилу има облик квадрата или правоугаоника, са максималним, плански могућим, димензијама грађевинске основе темеља стуба (са уземљењем) од 25,0 m x 25,0 m или 625 m² по стубном месту. У надземном делу, мерено дуж спољне ивице темеља или темељних стопа, димензије су до 16,0x16,0 m или 256 m² по стубном месту.

У случају непредвиђених геотехничких и других ограничења, плански оквир регулације извођачког појаса у укупној ширини од 40,0 m омогућава пројектно усаглашавање позиције грађевинске основе стуба и линијског дела инсталације са стањем на терену.

4.4. Правила за формирање грађевинске парцеле, издавања површина јавне намене и установљење права службености

Планирани интерконективни далековод представља инфраструктурни објекат од највишег националног интереса који се реализује у склопу стратешког пројекта изградње система за пренос електричне енергије 400 kV „Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије- прва фаза“.

У циљу ефикасне реализације пројекта, посебно у делу решавања имовинско правних односа, примењиваће се одредбе Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа „Трансбалкански коридор - прва фаза“ („Службени гласник РС“, број 155/14).

У овом случају, грађевинску парцелу представља земљишни појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простиру водови далековода и површине дела појединачних парцела на којима се налазе стубови далековода које сматрају грађевинским земљиштем и за које се не врши пренамена уређена Законом о планирању и изградњи. Код увођења у катастар непокретности

и правима на њима, упис намене земљишта као грађевинско земљиште (у обухвату површина грађевинске основе стубова далековода) има декларативно дејство.

Површина у обухвату овог просторног плана на којој се утврђује јавни интерес за изградњу интерконективног далековода је одређене на Карти детаљне разраде, лист 1., елементима за геодетско обележавање коридора далековода и пописом обухваћених катастарских парцела садржаним датих у делу „4.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне/појасе, 4.1.1. Површине јавне намене“

Коначне димензије, односно површине појединачног стубног места се ближе утврђују Идејним пројектом, односно Пројектом за грађевинску дозволу далековода у складу са правилима, у вези максимално дозвољених површина подземног и надземног дела грађевинске основе стуба далековода, које су одређене овим Просторним планом.

4.5. Правила грађења

4.5.1. Правила за техничко решење инсталације интерконективног далековода

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење интерконективног далековода спроводе се према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), пратећих техничких прописа, норматива и препорука ЈП „Електропривреда Србије“ и АД „ЕМС“.

Током пројектовања посебно ће се водити рачуна о обезбеђењу усаглашености техничког решења интерконективног далековода са стандардима и нормативима који ће се примењивати у делу интерконективног далековода на територији Републике Црне Горе и Босне и Херцеговине.

На основу електроенергетског и техничког решења, која су сагледана на нивоу главног и идејног пројекта, предвиђени су следећи основни елементи инсталације интерконективног далековода:

- Проводници: два проводника по фази номиналног пресека 490/65 mm² (у складу са меродавним SRPS и IEC стандардима), са пратећом опремом;
- Изолатори: капасти тип изолатора, у складу са меродавним IEC стандардом, који су код приближавања или преласка преко важнијих објеката електрично и/или механички појачани;
- Заштитна ужад: два заштитна ужета, према меродавном IES стандарду, са оптичким влакнима (OPGW) компатибилним са мрежом у систему преноса Црне Горе и Босне и Херцеговине ; и
- Стубови далековода: челично решеткасти тип стуба за двосистемски далековод, са два врха за заштитно уже и директним двоструким заштитним уземљењем.

У поступку даље пројектне разраде и инвестиционим избором опреме, наведени, основни елементи инсталације далековода могу бити измењени уз услов да су обезбеђени меродавни SRPS и IEC стандарди.

Висина сваког стуба се одређује Пројектом за грађевинску дозволу, према издатим условима и техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода.

Код укрштања са важнијим објектима (јавни пут, железница и сл.) сигурносни захтеви се, по правилу, додатно обезбеђују за случај појачаног оптерећења далековода (за температуру проводника 80°C) укључујући и резерву у сигурносној висини од око 2,5 m (мерено на средини распона) за компензацију нееластичног истезања проводника током експлоатације.

Темељи стубова су, по правилу армирано бетонски, рашчлањени или блок темељи, са заштитним премазом надземног дела темеља. Дубина фундаирања, начин израде и тип темеља се ближе дефинишу на основу врсте стуба, очекиваног оптерећења далековода и детаљног инжењерско геолошког испитивања терена.

Уземљење се изводи на сваком стубу полагањем по једног уземљивача око сваке стопе темеља и једним заједничким. Максимална вредност импулсне отпорности уземљења на типским стубовима износи до 15 Ω. Начин постављања и тип уземљивача, који треба да обезбеди поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока на проводнике или заштитно уже, се решава према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 61/96).

Мере заштите од земљоспоја и индуктивног утицаја на друге објекте се одређују, посебним пројектом, у складу са Правилником, техничким прописима, нормативима и препорукама АД „ЕМС“.

4.5.2. Правила за извођење радова

Изградња интерконективног далековода обухвата припремне, главне (грађевински и електромонтажни део) и завршне радове. Наведене групе радове обухватају следеће значајније активности:

а) Основне активности у оквиру припремних радова

- Геодетски се позиционира и колчењем обележава траса далековода и локације свих стубних места;
- У сарадњи са власницима/корисницима верификују се сва укрштања и приближавања далековода другим инсталацијама и објектима, укључујући и евентуалне истражне радове на планираним локацијама стубова уколико не постоје прецизни подаци о положају евидентираних или неевидентираних инсталација (нпр. сеоски и индивидуални водоводи) у зони грађевинских радова;
- На основу пројектне документације, уређују се локације градилишта са привременим приступним путевима до локација градилишта и планираних стубних места;
- Након обележавања трасе и позиције свих стубова, обезбеђује се перспекција терена и евентуално изводе истражни ископи уз надзор од стране овлашћеног представника територијално надлежног завода за заштиту споменика културе;
- Демонтира се и уклања у целости надземни део инсталације далековода 220 kV број 206 „Бајна Башта-Пљевља“, као и део темеља до дубине од око 1,0m у односу на коту терена.
- Дуж трасе далековода спроводи се просецање шуме и друге високе вегетације у обиму који се одређује Елаборатом о сечи шуме и уз претходну дознаку од стране територијално надлежног управљача/власника шуме.

б) Основне активности у оквиру главних радова

- У оквиру грађевинских радова изводе се темељи стубова са пратећим уземљењем и монтажа челичне конструкције стуба са пратећом опремом;
- У оквиру електромонтажних радова, коришћењем претходно постављених монтажних сајли развлаче се фазни проводници и заштитна ужад, са пратећом опремом. У току електромонтажних радова, може се извршити привремена демонтажа или искључење из рада надземних инсталација, као и привремена ограничења у коришћењу јавних путева .

в) Основне активности у оквиру завршних радова

- Једновремено са завршетком радова на појединим деоницама интерконективног далековода, укључујући и радове на демонтажи далековода 220 kV број 206 „Бајна Башта-Пљевља“ спроводи се санација терена оштећеног у току извођења радова. Санација терена обухвата радове на нивелацији терена и по потреби додатне радове на превентивној биолошкој и техничкој стабилизацији земљишта са развијеним или потенцијално могућом појавом ерозије и другим видовима нестабилности земљишта;
- Чишћење терена, односно уклањање отпадног материјала и амбалаже, земљишта које је евентуално загађено моторним уљем, заштитним премазима стуба, као и вишка педолошки мање вредног материјала по завршетку радова на изградњи темеља.

У свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини далековода.

Извођење грађевинских и посебно електромонтажних радова предвидети сукцесивно, по деоницама далековода, како би се смањило обим једновременог ометања локалних активности и могућих акцидената.

4.5.3. Правила за извођачке путеве и градилишта

За колски превоз опреме и делова инсталације интерконективног далековода предвидети коришћење најкраћих прилаза са јавних и некатегорисаних путева. Прелаз прекоседа и формирање градилишта изван извођачког појаса условљени су претходном сагласношћу власника/корисника или установљењем привремене службености пролаза/заузећа, односно права пролаза и превоза.

На пољопривредном и шумском земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта може се обезбедити насипањем каменог или шљунчаног гранулата. По завршетку радова, наведени материјал се мора уклонити са локације.

Код избора места прикључка приступних и градилишних путева на јавни пут, по правилу се користе постојећи колски прикључци.

Интервенције на атарским и шумским путевима у смислу техничког усаглашавања са извођачким захтевима могу се спровести и као трајно решење у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у форми појачаног одржавања.

Током извођења грађевинских интервенција на путевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције, уз обавезну санацију свих оштећења на путу и путној инфраструктури.

Пре изградње нових прикључака приступних и градилишних путева на јавни пут, потребно је прибавити саобраћајно-техничке услове за прикључење од стране управљача јавног пута.

4.5.4. Правила за формирање градилишта

Градилишта представљају површине на којима се привремено, односно временски ограничено обезбеђује простор са изградњу интерконективног далековода, одржавање механизације, уређење платоа за боравак особља, радних платоа и привремено депоновање материјала код земљаних ископа за темеље далековода. Уређење градилишта подразумева нивелацију терена и по потреби ојачавање носивости терена у делу радних платоа и приступних путева.

Размештај, потребна површина и уређење локације градилишта дуж интерконективног далековода одређује се посебним пројектом градилишта. Пројектом је потребно обухватати и мере за надокнаду штете, односно санацију оштећења на земљишту и вегетацији након завршетка радова.

4.6. Правила укрштања и приближавања коридора другим инфраструктурним системима и објектима

4.6.1. Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама

Изградња интерконективног далековода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, одржавање и надзор, не условљавају уклањање стамбених, економских и помоћних објеката.

Укрштање, приближавање и паралелно вођење интерконективног далековода са објектима и инсталацијама решаваће се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92) и издатим условима надлежних предузећа, односно власника/корисника конкретног објекта. По правилу, за ближе решавање наведених ситуација, у склопу техничке документације далековода ради се посебан део или извод из документације на који се обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника конкретног објекта/инсталације. Пројекат поред техничког решења, по потреби може обухватити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада.

Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор далековода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност, привременог или трајног размештања локалних инсталација. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и, по потреби, обезбеди њихов надзор.

4.6.2. Положај коридора у односу на саобраћајну инфраструктуру

Приближавање и укрштање далековода са јавним и осталим путевима се обезбеђује у складу са Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92).

У распону укрштања са државним путем изолација проводника мора бити електрично и механички појачана. Сигурносна висина у распону укрштања износи мин. 9,0 m, рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте коловоза. Минимална сигурносна висина се мора очувати у случају појачаног електричног оптерећења и нееластичног, експлоатационог, истезања проводника.

У распону укрштања стубови далековода се постављају изван заштитног појаса државног пута, с тим да удаљеност од земљишног појаса пута не може бити мања од висине најближих стубова далековода.

У случају укрштаја са општинским путем изолација проводника је електрично појачана, а по потреби може се поставити и механички појачана изолација. Сигурносна висина проводника у распону укрштаја рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте коловоза, износи мин. 9,0 m. Минимална сигурносна висина се мора очувати у случајевима појачаног електричног оптерећења и трајног истезања проводника током експлоатације. У распону укрштаја, сигурносна удаљеност стуба далековода од ивице путног земљишта категорисаних путева износи минимално 10m а у изузетним случајевима је 7m, с тим да удаљеност од земљишног појаса пута која не може бити мања од висине најближих стубова далековода.

Сигурносна висина проводника у распону укрштаја са некатегорисаним путевима, рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте коловоза, износи мин. 9,0 m. Минимална сигурносна висина се мора очувати у случајевима појачаног електричног оптерећења и трајног истезања проводника током експлоатације. Сигурносна удаљеност стуба далековода од ивице путног земљишта некатегорисаних путева мин. 3,0 m. Потреба за електрично појачаном и/или механички појачаном изолацијом проводника утврђује се техничком документацијом далековода.

У свим случајевима, сигурносна удаљеност стуба далековода од путног земљишта може бити мања само уз претходну сагласност надлежног предузећа/управљача предметног пута. За прелаз далековода преко државног пута уз техничку документацију урадиће се посебан елаборат укрштања.

Извођењу радова се може приступити по обезбеђењу сагласности и саобраћајно техничких услова надлежног предузећа/управљача јавног пута.

Код укрштања далековода са железничком пругом, у распону укрштања вода није дозвољено настављање проводника и заштитне ужади. У затезном пољу укрштања изолација вода мора бити електрично и механички појачана.

Сигурносна висина између најнижег напонског вода и горње ивице шине мора да износи 14,0 m.

Уколико у затезном пољу укрштања постоје носећи сигнално-телекомуникациони стубови морају се проверити сигурносне висине за телекомуникационе водове, (за водове напона 400kV сигурносна висина износи 5,5 m). Угао укрштања вода са пругом, по правилу не може да износи мање од 60°. Удаљеност било ког дела стуба од осовине најближег колосека не сме бити мања од висине најближих стубова у распону укрштања, односно минимум 25 m мерено управно на правац пруге.

Минимално дозвољена удаљеност од 10 m између најближе тачке темеља стубова и најближе тачке тунелске цеви обезбеђена је планским решењем трасе далековода. Код укрштања са тунелом број 98 („Самаревина“) на магистралној железничкој прузи Е-79 (Београд) Ресник - Пожега - Врбница - државна граница са Републиком Црном Гором, подужна оса коридора далековода је удаљена око 182 m од улазног портала на стационожи пруге код km 204+857, а у случају укрштања са тунелом број 116 на удаљености од око 236 m од улазног портала на стационожи ове пруге код km 233+760.

У делу трасе изнад тунелских цеви на магистралној железничкој прузи Е-79, које представља железничко подручје, извођење грађевинских радова на постављању далековода потребно је планирати и изводити на начин који не угрожава стабилност конструкције тунелске цеви.

Извођењу радова се може приступити по обезбеђењу сагласности од стране управљача железничке пруге на Пројекат за грађевинску дозволу.

Почетак радова се обавезно правовремено пријављује „Железницама Србије“ АД, тј. надлежној служби ради обезбеђивања надзора у току градње и регулисања саобраћаја у току радова.

4.6.3. Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са другим електроенергетским инсталацијама потребно је у склопу техничке документације, поред техничког

решења, обрадити и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног за предметну инсталацију.

Уколико се прописани услови не могу испунити, инвеститор далековода је у обавези да спроведе одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања угрожених инсталација. Инвеститор далековода сноси трошкове у случају демонтаже, привремених искључења и других интервенција на локалним инсталацијама. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и по потреби обезбеди њихов надзор.

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном поставља се, са електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна висина од 4,5 m и удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при додатном оптерећењу само горњег вода.

Код паралелног вођења високонапонских водова, најмања међусобна удаљеност проводника паралелних водова мора бити једнака удаљености D из чл. 30. и 32. Правилника. При највећем отклону проводника једног вода због дејства ветра, мора се проверити да међусобна удаљеност проводника паралелних водова није мања од сигурносних размака за виши напон, с тим да не сме бити мања од 70 cm кад проводници другог вода нису отклоњени.

Код преласка високонапонског далековода преко нисконапонског вода (обрнути случај није дозвољен) обезбеђује се електрично појачана изолација, сигурносна висина од мин. 4,5 m и сигурносна удаљеност од мин. 4,0 m. Потреба за додатном механичком или електричном заштитом утврђује се посебним пројектом укрштања. Ако услови из чл. 156 и 157 Правилника нису испуњени, надземни вод ниског напона треба каблирати или га изместити. Код паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном размаку за вод вишег напона при највећем отклону једног од проводника под утицајем ветра.

У току радова неопходно је спровести мере заштите предвиђене за рад у близини електроенергетских инсталација.

4.6.4. Укрштање са водопривредном инфраструктуром

За укрштање далековода са локалним водотоцима обезбеђује се сигурносна висина од минимално 9,0 m, а сигурносна удаљеност 8,0 m. За пловне реке сигурносна висина вода од највишег водостаја река на којима је могуће сплаварење износи 9,0 m, а изолација вода мора бити електрично појачана. Стубови далековода морају бити удаљени минимум 5,0 m од горње ивице природног корита за велику воду с тим да се не угрожава стабилност обала водотока.

За прелазак далековода у делу акумулационог језера ХЕ „Потпећ“ примењиваће се правила у вези сигурносних висина предвиђена за пловне водотоке. Стубови далековода морају бити удаљени минимум 10,0 m од нивоа језера при коти максималног успора с тим да се не угрожава стабилност терена при извођењу грађевинских радова.

4.6.5. Укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром

Најмање растојање постојећег подземног комуникационог кабла и стуба далековода износи 25m. Уколико, у реалним условима на терену, није могуће постићи дато растојање ни измештањем комуникационог вода, потребно је, за сва растојања испод 25m, применити заштитне мере дефинисане чланом Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени лист Републике Србије“, број 16/2012).

Минимално вертикално растојање најнижег проводника ДВ400kV и надземног комуникационог вода, у најнеповољнијим условима, износи 5,5 m. Код укрштања надземног комуникационог кабла и далековода, хоризонтална пројекција растојања најнижег проводника далековода и најближег стуба који носи комуникациони вод треба да буде једнака висини стуба на месту укрштања увећаној за 3m.

Ако, у реалним условима, није могуће постићи дата растојања, потребно је, на тој деоници извршити измештање комуникационог или каблирање вода.

За све комуникационе каблове са бакарним проводницима, као и оптичке каблове са металним елементима потребно је урадити прорачуне утицаја ДВ400kV. Прорачуне утицаја далековода на постојеће телекомуникационе каблове, или кабловске мреже у целини, и утврђивање мера заштите треба поверити овлашћеној пројектној организацији за ту врсту радова. При томе треба

добити услове од власника каблова („Телеком Србија“), с обзиром да се одређен број укрштања каблова која су приказана у Табели 5. односи на више укрштања, што се испољава као штетан утицај на мрежу, а не на појединачни кабл.

4.6.6. Прелазак далековода преко пољопривредног земљишта

Усклађивање извођачких и експлоатационих захтева далековода и услова коришћења пољопривредног земљишта обезбеђује се у складу са Правилником. Изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и функционалности преосталог дела обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама. Постављање/развлачење монтажне сајле и водова далековода преко земљишта са вишегодишњим засадима (воћњаци, виногради, расадници, и сл.) решава се, по правилу, премошћавањем уз помоћ заштитних портала.

Прописана, сигурносна висина проводника изнад обрадивог земљишта износи минимум 8,0 m, а сигурносно растојање између проводника и круне засада минимум 7,0 m. Деонице далековода где је потребно прилагодити или ограничити висину постојећих засада или постоји инвестиционо прихватљива могућност повећања сигурносне висине проводника одредиће се техничком документацијом.

Сигурносна висина и удаљеност проводника, при нормалном раду далековода, од жичане мреже око објеката и у пољима (нпр. виногради, воћњаци, и сл.) износи мин. 5,0 m. Поред појачане електричне заштите, посебним пројектом се обавезно срачунава вредност индукованих напона. Уколико је очекивани или накнадно регистрован индуковани напон, у случајевима појачаног електричног оптерећења проводника, већи од прописане вредности (65 V) обавезно се спроводе мере електричне заштите (уземљење и друго).

У заштитном појасу далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходни услови електропривредног предузећа надлежног за далековод (АД „ЕМС“) су потребни код формирања нових плантажа и поља са жичаним мрежама, шумских и других вишегодишњих (пољопривредних) засада који у пуној вегетационој зрелости могу нарушити минималне сигурносне висине и удаљености од инсталације далековода.

У заштитном појасу је ограничено коришћење система за наводњавање са распрскавањем, док се остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу примењивати без посебних ограничења, уз услов да се испоштују прописи за рад у близини електроенергетских инсталација.

Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 5,0 m између проводника и било ког дела стабла, се одређује техничком документацијом на основу: отклона проводника под дејством ветра при температури проводника од 40⁰ C и процени прираста стабала у наредних 5 година. Сигурносна удаљеност мора бити очувана и у случају пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. Ширина просеке за потребе провлачења монтажне сајле износи до 3,0 m.

Површина обухваћене шуме и количина дрвне масе ближе се одређује посебним Елаборатом/извештајем о сечи шуме и Елаборатом/извештајем о процени вредности посечене шуме.

4.6.7. Укрштање са другим објектима

По правилу, за свако укрштање и паралелно вођење далековода са комуналним и другим локалним инсталацијама потребно је у склопу техничке документације посебно обрадити мере техничке заштите и заштите од евентуалне појаве индукованих напона при нормалном раду далековода. На техничку документацију је потребно обезбедити сагласност надлежног предузећа/власника инсталације.

Посебну пажњу треба обратити на могућност угрожавања неевидентираних инсталација у зони грађевинских радова. У случају да се на терену не може утврдити тачан положај, стање и врста инсталације изводи се ручни истражни ископ уз надзор надлежног предузећа/власника.

Обавеза Инвеститора (АД „ЕМС“) сходно одредбама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15-др. закон) је да затражи сагласност од Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за добијање услова о обележавању стубова као препрека за учовавање дању и ноћу, ради безбедности летења ваздухоплова.

4.6.8. Правила обезбеђења посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље, заштиту од елементарних непогода и акцидената

За изградњу интерконективног далековода нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље (Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 2561-4, од 08.11.2016. године).

С обзиром да је шире подручје Просторног плана бомбардовано у току НАТО агресије на Савезну Републику Југославију, као и да су се на овом простору одвијали оружани сукоби током Првог и Другог светског рата, неопходна је претходна процена ризика на могуће присуство неексплодираних убојних средстава.

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроводе се у складу са Правилником, издатим условима који чине саставни део овог Плана и другим прописима од значаја за ову област.

Превентивне мере заштите од акцидената обухватају: извођење интерконективног далековода по планираној траси; успостављање и одржавање заштитног појаса; избор квалитетног техничког решења инсталације далековода; обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у случају приближавања и укрштања далековода са другим инсталацијама и објектима; коришћење опреме за ефикасно уземљење неутралне тачке и брзо аутоматско искључење.

Очекивано оптерећење на инсталацији интерконективног далековода, посебно у вези додатног оптерећења, за лед и притисак ветра, потребно је одредити на основу искустава на одржавању постојећих далековода и хидрометеоролошких података.

Приликом пројектовања и извођења радова неопходна је примена савремених материјала, атестиране опреме и поступака грађевинске праксе, норматива, стандарда и правила. Такође, потребно је спровести и следеће:

- снимање стања и оцену квалитета изведених радова, и то посебно на деоницама где је претходно условљена или потребна појачана електрична и механичка сигурност, односно одговарајућа сигурносна висина и удаљеност, и
- предвидети оперативне мере осматрања, опажања и санирања појава нарушавања техничке исправности инсталације далековода и нестабилности терена у околини стубних места.

Посебне, додатне мере заштите од елементарних и других непогода могу се спроводити под условом да не утичу на измену планског решења трасе далековода, правила која се односе на обезбеђење минималних сигурносних висина и удаљености, као и да нису у супротности са издатим условима и претходним сагласностима које чине саставни део овог просторног плана.

4.6.9. Правила за међусобно усаглашавање планске документације, изградњу других објеката и уређење површина

Правила за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и уређења површина у обухвату заштитног појаса далековода спроводе се у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), пратећим техничким прописима, нормативима и препорукама АД „ЕМС“.

У заштитном и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код израде друге планске и урбанистичко-техничке документације, изградње, инвестиционог одржавања или реконструкције других објеката и инсталација.

На основу члана 2. подтачка 5) и члана 12. став 3. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), у обухвату заштитног појаса далековода не може се другим планским документом успостављати плански основ за изградњу јавних објеката или уређење површина јавне намене који су сврстани у категорију зона повећане осетљивости.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

5.1. Институционални оквир имплементације и учесници у имплементацији

Кључни учесници у имплементацији Просторног плана, који ће директно и непосредно спроводити остваривање пројекта изградње и даљег развоја система интерконективног далековода су:

- Министарство надлежно за послове просторног планирања, урбанизма и грађевинарства кроз контролу даљих активности на изради техничке документације, издавања информације о локацији, локацијских услова, дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и оцењивање потребе за приступање изради измена и допуна овог Просторног плана;
- Министарство надлежно за послове енергетике, у сарадњи са националним оператором система за пренос електричне енергије (АД „ЕМС“) надлежним за непосредну реализацију интерконективног далековода 400kV у оквиру пројекта „Трансбалкански коридор-прва фаза“, кроз припрему одговарајућих политика, стратегија и програма развоја електроенергетског система Републике Србије и координацију сарадње са осталим чланицама Енергетске заједнице (Уговор о оснивању Енергетске заједнице „Службени гласник РС“, број 62/06);
- надлежна Министарства са одговарајућим дирекцијама и управама за послове пољопривреде, шумарства, и водопривреде, саобраћаја, изградње објеката, здравља, заштите животне средине и др;
- Јединице локалне самоуправе (град Ужице и општине Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријепоље) са својим управама и службама, кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, контролу изградње објеката у обухвату овог просторног плана које је могуће градити у складу са њиме утврђеним правилима, и др.
- Субјекти управљања енергетским и преносним системима Републике Србије, Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе, као и други учесници у реализацији Пројекта „Трансбалкански коридор-прва фаза“.

Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то:

- 1) *у области заштите и коришћења природних система и ресурса* – министарства надлежна за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и рударства, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Србијаводе“;
- 2) *у области развоја саобраћаја и инфраструктурних система* – министарства надлежна за послове саобраћаја, инфраструктуре, телекомуникација и др.; ЈП „Путеви Србије“; ЈП „Електропривреда Србије“; АД „ЕМС“; АД „Инфраструктура железнице Србије“ јавна предузећа на локалном нивоу, оператори електронских комуникација и др.;
- 3) *у области заштите животне средине, природних и непокретних културних добара* – министарства надлежна за послове животне средине, културе и др.; Завод за заштиту природе Србије; Републички завод за заштиту споменика културе, Завод за заштиту споменика културе Краљево, ЈП „Национални парк Тара“, Парк природе „Мокра Гора“ д.о.о. и др.

5.2. Смернице за спровођење плана

Просторни план се спроводи на следећи начин:

- **директно (непосредно), издавањем информације о локацији и локацијских услова за објекте и систем посебне намене – интерконективни далековод, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.**
- **индиректно, спровођењем превентивних мера заштите и ограничења у погледу коришћења земљишта у заштитном појасу далековода у планским документима јединица локалне самоуправе.**

5.2.1. Директно спровођење Просторног плана

Просторни План представља плански основ за издавање локацијских услова за изградњу система интерконективног далековода на територији Републике Србије и то: од РП 400 kV „Бајина

Башта“ до државне границе Републике Србије и Босне и Херцеговине, и до државне границе Републике Србије и Републике Црне Горе. Локацијски услови се издају за објекте и радове на интерконективном далеководу по планираним фазама реализације.

Просторни план представља основ за непотпуну експропријацију непокретности установљењем привремене или трајне службености. Непотпуном експропријацијом се обезбеђује простор за постављање линијског дела далековода, објеката и инсталација конструкције стубова далековода, за које по Закону није прописана обавеза формирања посебних грађевинских парцела. Осим ограничења права својине у смислу начина газдовања, непотпуном експропријацијом се не мења власништво над обухваћеном непокретностима.

Потпуном експропријацијом, односно административним преносом непокретности обезбеђује се простор за формирање грађевинске парцеле РП400kV које је саставни система далековода. Потпуном експропријацијом се мења постојећа намена и власништво над обухваћеном непокретностима. Простор који је предмет процедуре прибављања земљишта у јавном власништву утврђен је Планом детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“ („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016.) у делу у којем се налази у обухвату овог Просторног плана.

Решењем о утврђивању јавног интереса, одређује се корисник експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експропријације обухваћених непокретности. Корисник експропријације преузима сва права, обавезе и одговорности предвиђене Законом о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, 23/01-СУС, 20/09 и 55/13-УС).

У делу детаљне разраде овог Просторног плана, површине које су предмет утврђивања јавног интереса по различитом основу одређене су графички са елементима за геодетско обележавање и пописом обухваћених катастарских парцела, у делу „4. Правила уређења и правила грађења, 4.1. Подела простора у планском обухвату на посебне зоне/појасе, 4.1.1. Површине јавне намене“

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података или неслагања због накнадних промена насталих одржавањем катастра непокретности меродавна је ситуација на Рефералним картама.

5.2.2. Смернице за спровођење Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима

У обухвату Просторног плана примењују се важећи плански документи (просторни планови просторни планови подручја посебне намене, јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са режимом коришћења земљишта дефинисаним у делу „3.2. Режији и правила коришћења и уређења појаса и зоне заштите“ овог просторног плана и правилима уређења заштитног појаса далековода који ће се успоставити након његове изградње, датим у делу „4. Правила уређења и правила грађења“.

Надлежни органи јединица локалне самоуправе чији су делови територије у обухвату овог просторног плана, донеће одлуку и покренути поступак усаглашавања донетих планских докумената са овим Просторним планом у склопу редовне процедуре измене и допуне тих планова, али у року који не може бити дужи од две године од дана доношења овог планског документа.

5.2.3. Спровођење Просторног плана у секторским плановима и програмима

Спровођење и усаглашавање планских концепција, решења и пропозиција утврђених овим просторним планом у секторским плановима и програмима у складу са законом, обезбеђују:

- министарство надлежно за водопривреду, односно Републичка дирекција за воде, у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе“, усклађивањем годишњих програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката;
- ЈП „Национални парк Тара“, Парк природе „Мокра Гора“ д.о.о. и ЈП „Србијашуме“, изменом плана развоја шумске области обухваћене овим просторним планом и посебних основа газдовања шумама за ГЈ обухваћене овим планом, а у сарадњи са власницима земљишта;
- надлежне локалне самоуправе, односно општинска јавна предузећа надлежна за изградњу и одржавање инфраструктурних система, усклађивањем средњорочних и годишњих програма развоја;

- надлежне локалне самоуправе у сарадњи с министарством надлежним за заштиту животне средине, реализацијом акционих програма заштите животне средине, преко локалних еколошких акционих планова (ЛЕАП).

5.3. Приоритетна планска решења и пројекти

Изградња далековода интерконекција 2 x 400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Републике Црне Горе - граница Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Просторни план) представљаће интегрални део енергетске мреже Енергетске заједнице, Југоисточне Европе, и енергетског система Републике Србије.

Изградња интерконективног далековода обухвата следеће две етапе:

1. Прва етапа, са планираним почетком реализације 2019. године, обухвата изградњу двосистемских стубова са опремањем оба система на деоници, дужине око 25,5km, од ТС Бајна Башта до места одвајања/рачвања ка Црној Гори и Босни и Херцеговини и опремање једног система на осталим деоницама ка Црној Гори и Босни и Херцеговини.
2. Друга етапа, са планираном реализацијом до 2023. године, обухвата само електромонтажне радове на уградњи другог система на претходно постављеним двосистемским стубовима.

Перспективно, у случају изградње реверзибилне ХЕ инсталисане снаге око 700MW у реону постојеће ХЕ „Бистрица“ предвиђена је могућност њеног прикључења на електроенергетски систем Републике Србије, увођењем интерконективног далековода 2x400 kV у разводно постројење реверзибилне ХЕ. Прикључење реверзибилне ХЕ на интерконективни далековод не представља предмет овог Просторног плана.

У првој фази имплементације Просторног плана до краја 2021. године приоритети у реализацији система интерконективног далековода су:

- израда техничке документације,
- решавање имовинско правних односа,
- припремни радови на уређењу трасе интерконективног далековода (просецање шуме, формирање градилишта и градилишних путева, уклањање делова далековода ДВ220kV број 206 „Бајина Башта - Пљевља“, и др.),
- изградња линијског дела далековода, са постављањем стубова и уређаја и опреме за потребе даљинског надзора и управљања.
- изградња објекта РП400kV са инфраструктурним опремањем локације према Плану детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV „Бајина Башта“ („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2016.)

5.4. Мере и инструменти за имплементацију

Основне мере и инструменти имплементације Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 kV Република Србија (Бајина Башта) - граница Републике Црне Горе - граница Босне и Херцеговине су израда техничке документације, пре свега израда идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за целокупну трасу далековода.

Дефинисање посебних нормативно-правних, финансијских или организационих мера и инструмената имплементације спроводиће се по фазама реализације система интерконективног далековода.